


蛇籠 WC

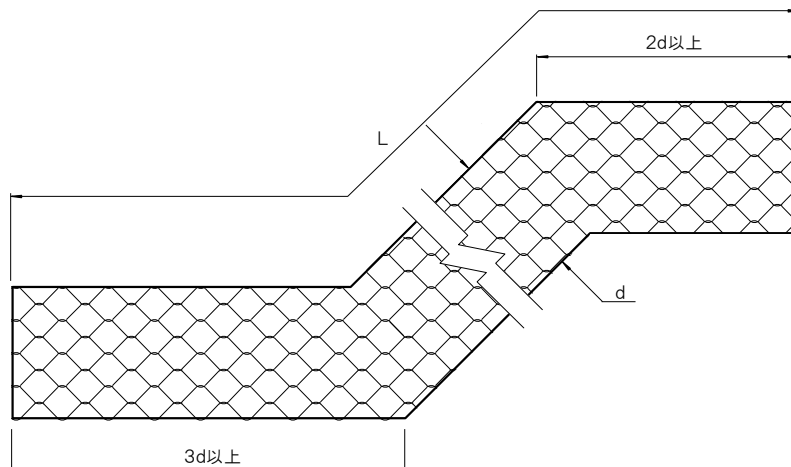

注意事項

1. 蛇籠は、JIS A 5513 じゃかごの規格に準拠したものとする。
2. 鉄線の線径は、仮工事では3.2mmを、本工事では4.0mmの使用を原則とする。ただし、仮工事においても緊急度及び市販品の有無によって4.0mmを使用することもある。また、本工事においても、河状、河床構成材料等により特に用線の太いものを必要とする場合には、5.0mmとすることができる。
3. 亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線を使用する場合は、アルミニウム含有量10%、めっき付着量300g/m²以上のめっき鉄線を使用するものとする。
4. 止杭を必要とする場合、蛇籠1本当たり2～3本使用する。
5. 止杭は杉丸太末口9cm、長さは籠径d + 1m程度とする。
6. 蛇籠の詰石量は、蛇籠容量の95%を計上する。
7. 蛇籠の網目は、その地域で生産される詰石の材質及び大きさによって決定する。

寸法及び材料表 (1本当たり)

呼称	線形	編目 (cm)	寸法表		材料表
			d (mm)	L (mm)	詰石量 (m ³)
WC1	φ 3.2 (#10)	10	450	3000	0.45
WC2			450	4000	0.60
WC3			450	5000	0.76
WC4	φ 4.0 (#8)	13	450	6000	0.91
WC5			600	3000	0.81
WC6	φ 5.0 (#6)	15	600	4000	1.07
WC7			600	5000	1.34
WC8			600	6000	1.61

※φ 5.0(#6)は編目13と15のみ