


# フトン籠 WM

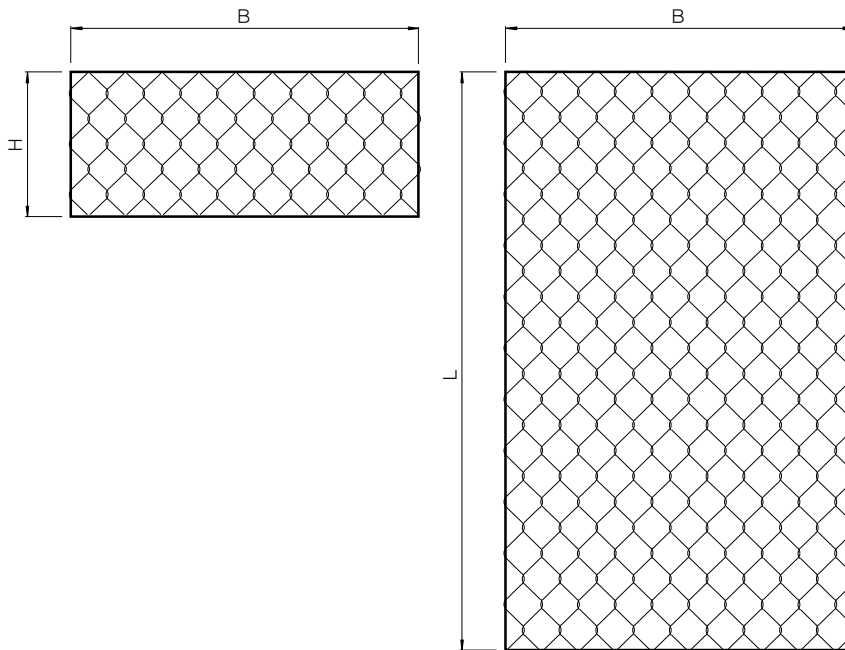

## 注意事項

1. フトン籠は、JIS A 5513 じゃかごの規格に準拠したものとする。
2. 鉄線の線径は、仮工事では3.2mmを、本工事では4.0mmの使用を原則とする。ただし、仮工事においても緊急度及び市販品の有無によって4.0mmを使用することもある。また、本工事においても、河状、河床構成材料等により特に用線の太いものを必要とする場合には、5.0mmとすることができる。
3. 亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線を使用する場合は、アルミニウム含有量10%、めっき付着量300g/m<sup>2</sup>以上のめっき鉄線を使用するものとする。
4. フトン籠の詰石量は、フトン籠容量の95%を計上する。
5. フトン籠の網目は、その地域で生産される詰石の材質及び大きさによって決定する。

寸法及び材料表

(1枚当たり)

呼称	線形	編目 (cm)	寸法表			材料表
			H (mm)	B (mm)	L (mm)	詰石量 (m <sup>3</sup> )
WM1	φ 3.2 (#10)	10	400	1200	2000	0.91
WM2			400	1200	3000	1.37
WM3			400	1200	4000	1.82
WM4	φ 4.0 (#8)	13	500	1200	2000	1.14
WM5			500	1200	3000	1.71
WM6			500	1200	4000	2.28
WM7	φ 5.0 (#6)	15	600	1200	2000	1.37
WM8			600	1200	3000	2.05
WM9			600	1200	4000	2.74

※φ5.0(#6)は編目13と15のみ