


業 務 概 要 書

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 業 務 名 | 国道178号（道竹城トンネル）外非常用設備点検業務委託 |
| 2 | 業 務 場 所 | 岩美郡岩美町浦富外 |
| 3 | 履 行 期 間 | 令和8年3月23日限り |
| 4 | 事 業 目 的 | |
| 5 | 業 務 内 容 | トンネル非常用設備点検業務
道竹城トンネル 一式
牧谷トンネル 一式
東浜トンネル 一式 |

位置図

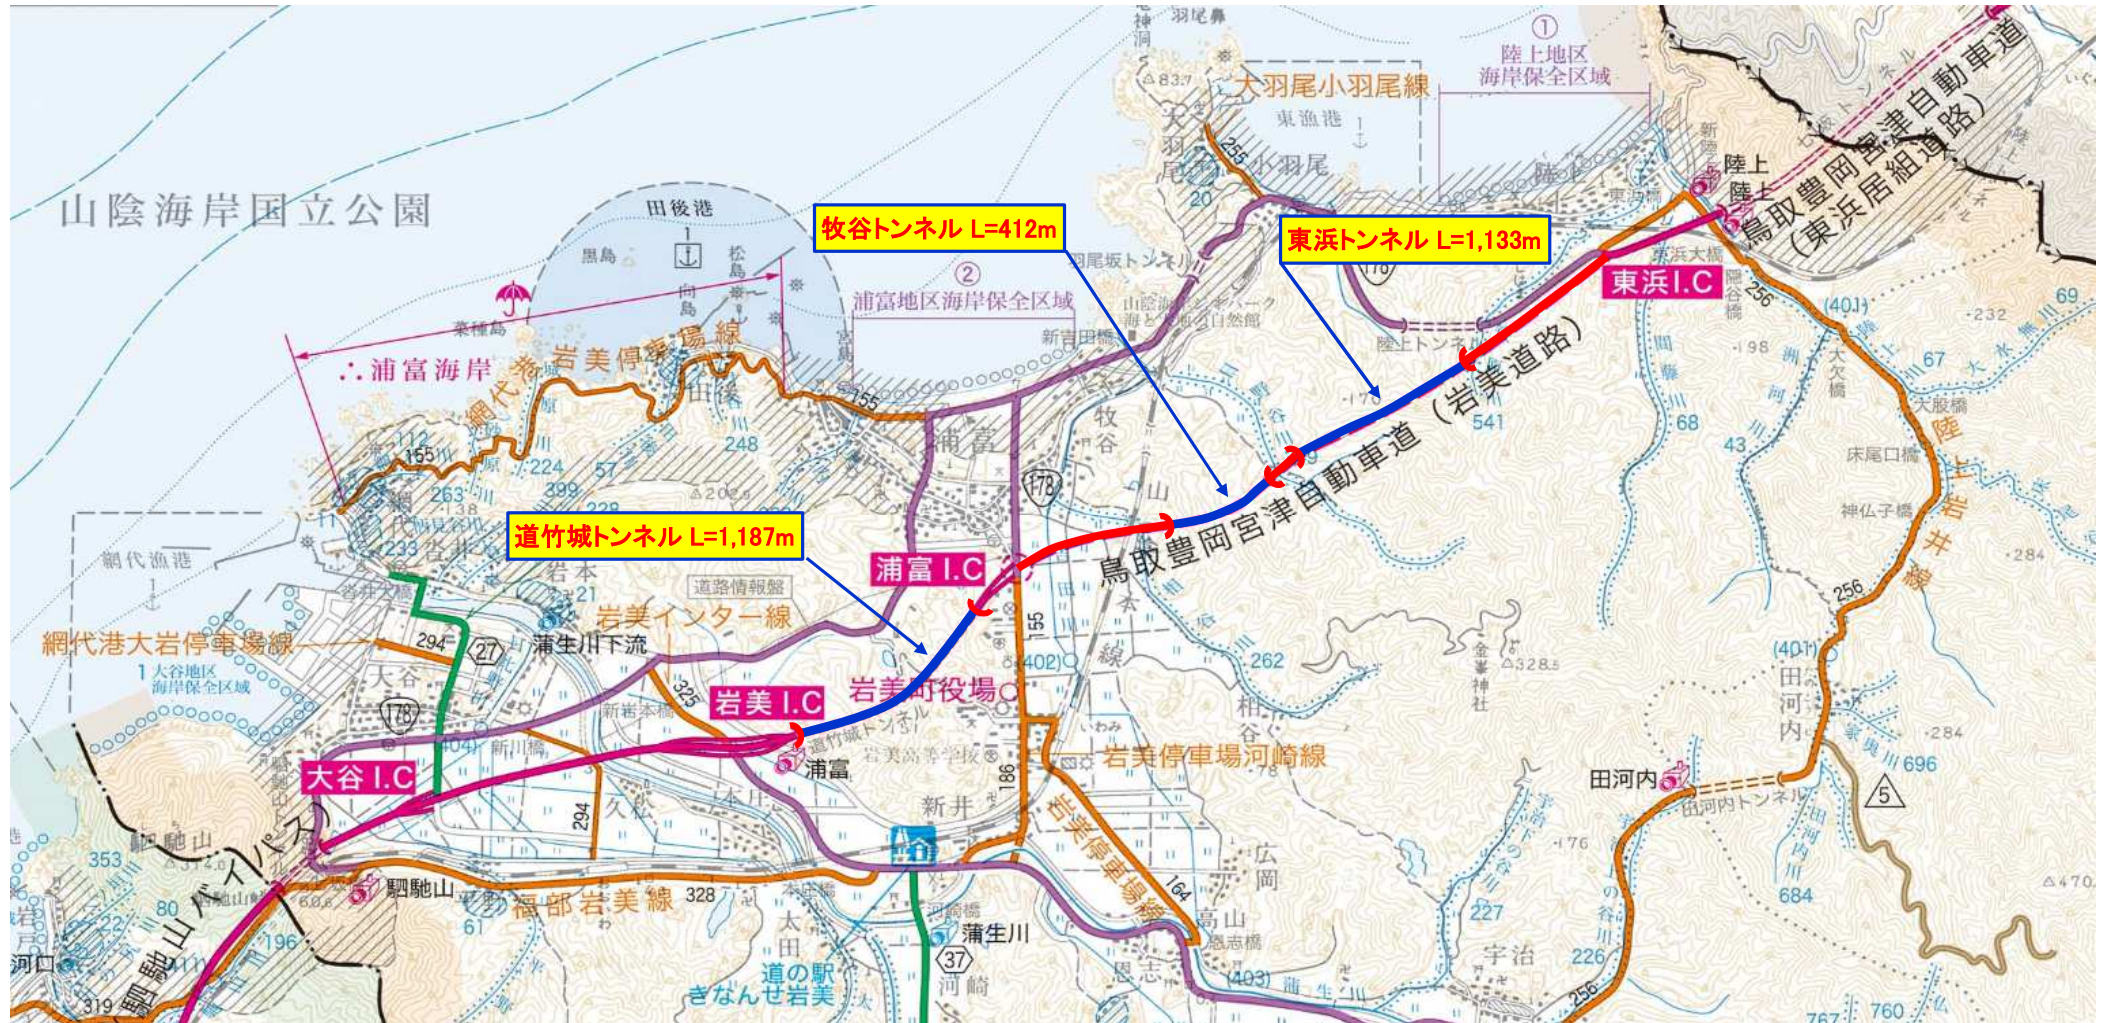

数 量 総 括 表

工種	種別	細別	項目	規格	単位	当初	備考
1. 全体点検							
			保守点検(業務計画)				
		業務計画	既存設備	設備	1	道竹城、牧谷、東浜	
		技術的所見のとりまとめ		設備	3	道竹城、牧谷、東浜	
			保守点検(総合点検)				
			道路トンネル非常用装置	設備	3	6ヶ月毎 総合停電時の動作の確認12ヶ月毎	
2. 個別点検							
			①事務所				
			受信制御装置	基	1	6ヶ月毎	
			監視盤	基	1	6ヶ月毎	
			②警察・消防				
			モニタ盤	県警本部,東部消防	基	2	6ヶ月毎
			③道竹城トンネル				
			制御装置	通信機械室	基	1	6ヶ月毎
			副制御装置	通信機械室	基	1	6ヶ月毎
			警報表示板・補助警報表示板	板2(浦富側、岩美側) 補1(浦富側)	基	3	6ヶ月毎
			押しボタン式通報装置		基	48	6ヶ月毎
			非常電話機		基	14	6ヶ月毎
			誘導表示板		基	11	6ヶ月毎
			防災受信盤	通信機械室	基	1	6ヶ月毎
			無線通信補助設備	警察、消防用 (起点、終点)	基	2	12ヶ月毎
			消火器具		本	101	6ヶ月毎
			消火栓設備		式	1	6ヶ月毎 放水試験12ヶ月毎
			連結送水管		式	1	6ヶ月毎

数 量 総 括 表

工種	種別	細別	項目	規格	単位	当初	備考
			④牧谷トンネル				
			制御装置	東浜側	基	1	6ヶ月毎
			副制御装置	浦富側	基	1	6ヶ月毎
			警報表示板・補助警報表示板	板2(浦富側、東浜側)	基	2	6ヶ月毎
			押しボタン式通報装置		基	18	6ヶ月毎
			非常電話機		基	6	6ヶ月毎
			⑤東浜トンネル				
			制御装置	東浜側	基	1	6ヶ月毎
			副制御装置	浦富側	基	1	6ヶ月毎
			警報表示板・補助警報表示板	板2(浦富側、東浜側) 補1(東浜側)	基	3	6ヶ月毎
			押しボタン式通報装置		基	46	6ヶ月毎
			非常電話機		基	15	6ヶ月毎
			誘導表示板		基	11	6ヶ月毎
			無線通信補助設備		基		12ヶ月毎
			消火器具		本	92	6ヶ月毎