




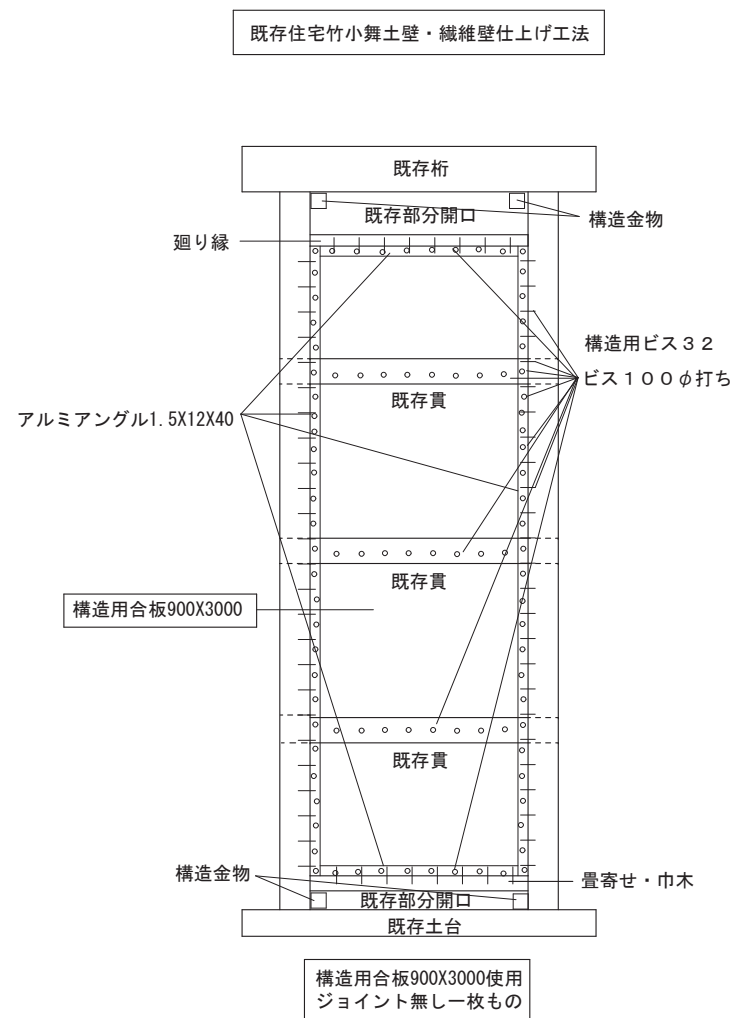

試験体仕様 1

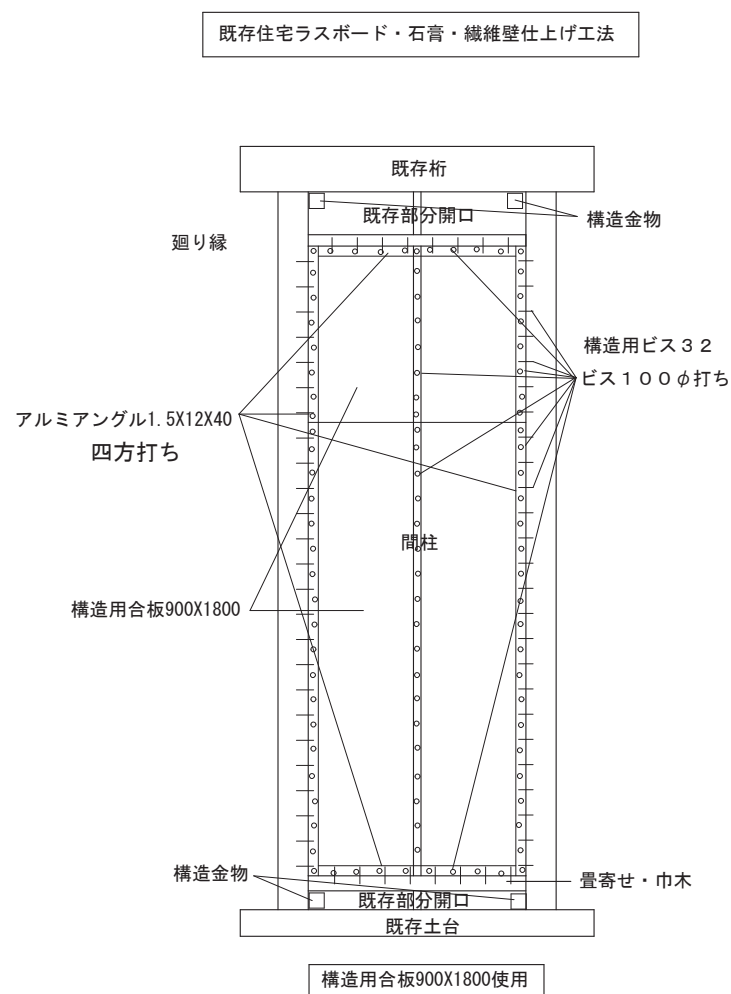

試験体仕様 2

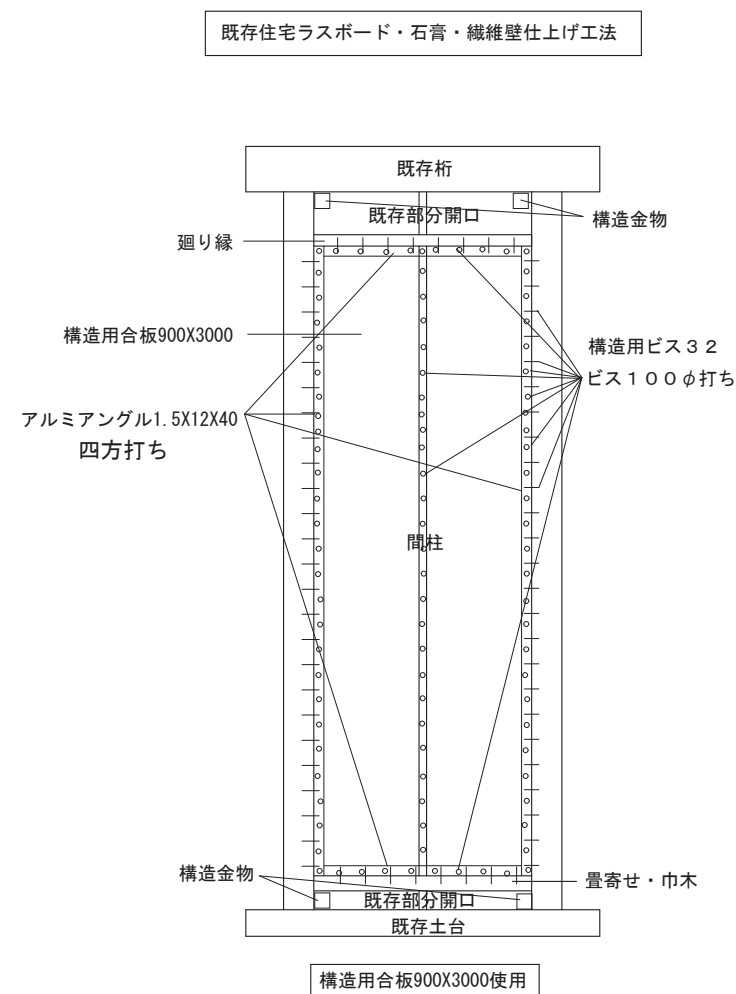

試験体仕様 3

アルミアングル四週取付 間柱・貫きビス打ち
仕上げ4mmベニヤ打ち 既存土壁・石膏仕上げ部分としてPB12mm下地打ち
※主要な木材は県産材を使用する

