

平成 5 年 度

米子保健所犬管理所新築等工事

No	NAME	SCALE
A 1	表紙及図面リスト	—
A 2	特記仕様書 (1)	—
A 3	特記仕様書 (2)	—
A 4	特記仕様書 (3)	—
A 5	特記仕様書 (4)	—
A 6	特記仕様書 (5)	—
A 7	配置図・案内図・面積表	1/400
A 8	仕上表	—
A 9	(犬管理所棟) 平面図	1/50
A 10	(犬管理所棟) 立面図	1/100
A 11	(犬管理所棟) 矩計図	1/50
A 12	(犬管理所棟) 展開図	1/50
A 13	(犬管理所棟) 天井伏図・建具表・展開図	1/100, 1/50
A 14	外構図 (現況図)	1/200, 1/100
A 15	外構図 (1) 擁壁・舗装・側溝配置図	1/200
A 16	外構図 (2) 擁壁断面図	1/200, 1/50
A 17	外構図 (3) 擁壁配置図・擁壁コーナー補強詳細図	1/200, 1/50

No	NAME	SCALE
A 18	外構図 (4) フェンス・ガードパイプ・側溝・花壇断面図	1/200, 1/50 1/30
A 19	造園 平面図・姿図・花壇断面図	1/100, 1/50 1/10
A 20	鉄筋コンクリート構造配筋標準図	—
A 21	鉄骨構造工作標準図	—
A 22	(犬管理所棟) 基礎伏図・基礎詳細図	1/100, 1/30
A 23	(犬管理所棟) 小屋伏図・軸組図	1/100
A 24	(犬管理所棟) 柱・梁・壁リスト	1/30
A 25	(犬管理所棟) 架構図・床版リスト・配筋図	1/30
A 26	(犬管理所棟) 架構図	1/30
A 27	(車庫棟) 平面図・立面図・矩計図・建具表	1/100, 1/50
A 28	(車庫棟) 基礎伏図・基礎詳細図・地中梁リスト	1/100, 1/30
A 29	(車庫棟) 部材リスト・梁伏図・軸組図・柱脚B部リスト・鉄骨詳細図	1/200, 1/100 1/50, 1/30
A 30	特殊機械設備工事仕様書	—
A 31	(犬房仔犬猫室及び追込装置設置工事) 特殊機械設備配置図・電気配線図	1/50
A 32	(犬房仔犬猫室及び追込装置設置工事) 犬房フェンス詳細図	1/20
A 33	(犬房仔犬猫室及び追込装置設置工事) 仔犬猫室フェンス及び処分機前室詳細図	1/20
A 34	(犬房仔犬猫室及び追込装置設置工事) 追込機 (GFT-1000) 詳細図	1/10

平成 5 年

部 局

0 1

コード No

180105

図 番

A - 1

一級建築士事務所 登録番号 鳥取県第3-214号
株式会社 足立建築設計事務所
境港市福定町494 TEL (0859) 42-2945 FAX (0859) 44-3358
管理建築士 一級建築士登録番号 145774 足立 浩

検印 担当 作図 作図 5 年 8 月 日

SCALE

工事名

米子保健所犬管理所新築等工事

図面名

表紙及図面リスト

A 1

34

$$\begin{array}{r} A \ 2 \\ \hline 34 \end{array}$$

6 コンクリート工事 13 塩化物量の試験 測定器 (6.11.3表) (財)国土開発技術センターの技術評価を受けたものとする。 試料の採取 下記により試験値は同一試料における3回の測定値の平均値とする。なお最初の試験は打ち込み当初行うものとする。 ※ 150mmごと又はその端数につき1回以上とする。 不合格の場合の処理 (6.4.4) 上記の結果不合格となった場合は、次の運搬車から各運搬車ごとに試験を行い指定値以下であることを確認した後使用するものとする。ただしこの場合連続して、10台の運搬車の試験が指定値以下であることが確認できればその後は試料の採取の項による。 普通ポルトランドセメントの品質はJIS R5210の1号に下記の規定に適合するものとする。 品名 規格 水と砂 7d 84以下 28d 96以下 全アルカリ(Meq/kg) 0.75以下 0.6以下

7 鉄骨工事 1 鋼材の種類 (7.2.1) (7.10.2) 材料 規格 使用箇所 SS400 ※ JIS規格品 ※ JIS規格品以外 梁、鋼板 SS400 ※ JIS規格品 ※ JIS規格品以外 間柱、折板 鋼の種類 鋼の種類 STK400 ※ JIS規格品 ※ JIS規格品以外 柱 ※ JIS規格品 ※ JIS規格品以外 JIS規格品以外の場合 ※ 試験を行う ※ 試験を行わない ※ JISの高力ボルト (セットの種類 ※ 2種(F10T) ※ 特殊高力ボルト (セットの種類 ※ 2種(F10T) ※ 溶融亜鉛めっき高力ボルト (セットの種類 1種A(F8T相当)) 鋼の種類 ※ 割断式 ※ バイプ式 ボルトの種類 ※ 羽子板ボルト ※ 両ねじボルト ※ アイボルト 溶接部の試験 (7.5.9) 試験の種類 試験箇所 試験数 備考 超音波探傷試験 監督者の指示による 浸透探傷試験

2 高力ボルト (7.2.2) 3 ターンバックル (7.2.6) 4 溶接部の試験 (7.5.9) 5 さび止め塗料 (7.6.1) 6 耐火被覆 (7.7.1) 7 アンカーボルトの保持及び埋込み工法 (7.8.2) (7.8.1表) 8 柱底均しモルタル工法 (7.8.4) (7.8.2表) 9 軽量形鋼構造 (7.10.2) 10 鉄骨の製作所

8 ブロック・ALCパネル・PCカーテンウォール工事 1 空胴コンクリートブロックの種類等 (8.1.2) (8.2.2) ※ C種普通ブロック ※ 図示 異形鉄筋 種類 ※ A類 ※ B類 種類 ※ SD295A 普通れんが ※ 2種 耐火れんが ※ 8種または9種 耐火れんが積用目地材は耐火れんがの製造所の製品ならびに仕様とする。 製造所 大光炉材KK(ガンロック)、日米炉材製造KK(不動印) キャスタブル耐火物 製造所 大光炉材KK(ガンロック)、日米炉材製造KK(不動印) ALCパネルの種類 (8.5.2) ※ 屋根用 ※ 外壁用 ※ 床用 ※ 間仕切壁用 外壁パネルの取り付け工法 (8.5.7) (8.5.2表) 種類 ※ A種 ※ B種 ※ C種 ※ D種 出隅入隅部の目地幅 W = 10mm パネル相互の接合部 ※ 9.4.1表による 間仕切壁パネルの取り付け工法 (8.5.8) (8.5.3表) 種類 ※ A種 ※ B種 ※ C種 ※ D種

9 防水工事 1 アスファルト防水 (9.1.1表) (9.1.3表) (9.1.5表～9.1.8表) 施工箇所 種別 保護層の有無 施工箇所 種別 保護層の有無 アスファルトの種類 ※ 3種 ※ 3種 ※ ポリスチレンフォーム保温材 JIS A 9511規格品B類3種 (両面スチン層付) 厚さ ※ 25mm 屋根保護防水層 (断熱工法)の断熱材 ※ ポリスチレンフォーム保温材 JIS A 9511規格品B類3種 (両面スチン層付) 厚さ ※ 25mm 立上りのコンクリート 打放し仕上の種別 ※ 6.13.2表のB種 伸縮目地 ※ アスファルト目地 ※ 既製目地 製造所 合成高分子ルーフィング防水 (9.2.2) (9.2.3) 施工箇所 種類 厚さ(mm) 備考 加流ゴム系 非加流ゴム系 塩化ビニル樹脂系 塗膜防水 (9.3.2) (9.3.3) 施工箇所 種別 厚さ(mm) 備考 端部押え金物 ※ アルミニウム L-30×15×2 シーリング用材料 屋内については水張試験を行う。 (8.5.4) (8.6.3) (9.4.2) (9.4.1表) (10.2.3) (10.3.3) (11.1.1) (11.1.3) (11.2.3) (11.2.5) (15.6.2) (16.2.4) (16.11.1) (16.11.3) 施工箇所は下記以外9.4.1表による。 種別 施工箇所 A種 B種 C種 D種 E種 F種 接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ※ 引張接着性試験 ※ 行わない

10 石工事 1 花こう岩類の石張り及び大理石張り (10.2.2) (10.3.2) 石の種類 ※ 花こう岩 ※ 大理石 石の品質 ※ 1等品 ※ 2等品 ※ 3等品 石、仕上げの種類など (10.2.1表) (10.2.2表) (10.3.1表) 施工箇所 種類・産地・名称 仕上げの種類 テラゾブロック張り (10.4.2) 種石の種類 ※ 大理石 製造所 ※ 監督員の承諾する製造所

11 タイル工事 1 陶磁器質タイル張り (11.1.1) 施工箇所 形状寸法(mm) きじの質 うわぐすり その他 シャワー室壁 100×100 陶器 施釉 通路用排水溝床 全上 陶器 全上 シャワー室床 25×25 磁器 無釉 階段、作業通路等 150×60 全上 全上 役所使用箇所 内装 出隅、天端のみ使用 外装 タイルの見本焼 ※ 行わない ※ 行う 製造所 ※ 監督員の承諾する製造所 保水剤 製造所 信越化学工業KK(hiメトロローズ) 松本油脂製薬KK(マーボローズエース) 陶磁器質タイル型枠先付け工法 (11.2.1表) 適用タイル 種別 タイル型枠先付け面のせき板の種別 50角タイル 50丁タイル タイルシート法 6.13.1(b) (2) 小口タイル タイルシート法 ※ 6.13.1(b) (2) 二丁掛タイル 目地ます法 ※ 6.13.1(b) (2) 金属製タイル型枠先付け用パネル 6.13.1(b) (2) 大型タイル 枝木法 6.13.1(b) (2) きじの質 うわぐすり 役物 磁器質 せつ器質 ※ 使用する ※ 使用しない タイルの見本焼 ※ 行う ※ 行わない 製造所 ※ 図示 ※ 共通仕様書による 外壁伸縮目地の位置 (11.1.3) (11.2.5)

12 木工事 1 木材 (12.1.1表) 木材の含水率 ※ A種 ※ B種 造作材の等級 (12.1.2表) ※ A種 ※ B種 使用樹種を適用しない箇所又は樹種 (12.1.3表) ※ 図示した箇所又は樹種 2 表面仕上げの程度 (12.1.4表) ※ A種 ※ B種 ※ C種 化粧板の樹種及び厚さ (12.1.6) 施工箇所 樹種 厚さ(mm) 施工箇所 樹種 厚さ(mm) 柱 杉 ※ 1以上 天井板 杉 ※ 0.2以上 かも居、なげし、廻縁 杉 ※ 0.6以上 敷居 サクラ ※ 15以上 ※ 等級1等

4 造作用集材材 (12.1.7) 単材の樹種及び厚さ 施工箇所 樹種 厚さ(mm) 防腐処理 ※ 行う ※ 行わない 防び処理 ※ 行わない ※ 行う 防虫処理 ※ 行わない ※ 行う

13 屋根及びびとい工事 1 銅板ぶき (13.1.1) (13.1.2) 屋根ぶき形式 材種 板厚(mm) 下ぶき かわら棒ぶき 一般部分 谷部分 ※ アスファルトルーフィング 22kg/21㎡ 平ぶき ※ 0.4 ※ 0.4 波形石綿スレートぶき (外壁を含む) 屋根ぶき工法を定める専門業者() ※ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯(屋根用) ※ 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯(屋根用) ※ ポリ塩化ビニル金属積層板(SG A種) 種類 山高 166mm 山のピッチ 500mm 厚さ 0.8mm 型による区分 ※ 溶融亜鉛めっき鋼板又は溶融亜鉛めっき鋼帯 タイトフレーム、けらば納めは屋根ぶき工法に応じた専門業者の仕様による。 種類 屋根 ※ 大波 ※ 中波 ※ リブ波 ※ 小波 外壁 ※ 大波 ※ 中波 ※ リブ波 ※ 小波 施工地域 ※ 一般地域 ※ 強風地域 ※ 多雪地域(ボルト締めの工法は特殊フックとする) 軒先 ※ 面戸板を使用 ※ 面戸板は石綿スレート製とする 外壁の出隅 ※ 隅当て使用 座金の厚さ(mm) ※ 1.6 ※ 1.2 材料種 ※ 硬質塩化ビニル管(一般品 カラー) ※ 配管用銅管 ※ 硬質塩化ビニル管(一般品 カラー) 防露 ※ 行う ※ 行わない 掃除口 ※ 有 ※ 無 ※ 受金物 ※ 亜鉛めっき品 ※ ステンレス製 ルーフドレンの製造所 伊藤鉄工KK、G.K.大森鉄工所、カネソウKK、第一機材KK、中部工機KK、KKニムラ、長谷川鉄工所KK、福西鉄物KK、松村鉄工場KK 断熱防水の場合 断熱防水用ルーフトレンとする。 防露を行う場合 バンド(ステンレス鋼帯SUS304、厚さ0.3mm)で被覆する。 高さ(mm) 床 ※ 150 天井 ※ 30 防露を行わない場合 シーリングプレート(ステンレス製)を取付ける。 平成5年 部 01 コード 180105 図番 A-3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

14金属工事

1ステンレスの表面仕上げ

2アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理

3鉄の亜鉛めっき

4軽量鉄骨天井下地

5軽量鉄骨壁下地

6鋼製手すり

7金属成形板張り

8アルミニウム製立木

9耐酸被覆メタル

10サッシ取合い間仕切り板

15左官工事

1防火材料

2モルタル塗り

3防火モルタル塗り

4ALCパネル用特殊プラスチック塗り

※ H.L仕上げ

(14.2.1)

(14.2.1表)

種別	施工箇所	種別	施工箇所
● A-1種		● C-1種	
● A-2種		● C-2種	
● B-1種		● D	
● B-2種			

(14.2.3) (14.2.2表) (14.2.3表) (14.2.4表)

施工箇所	亜鉛めっきの種類	付着量の種別 (g/m ²)
	A 類	● A 種 ※ B 種
	B 類	● A 種 ※ B 種 ● C 種

亜鉛めっき面の試験

● 行う ※ 行わない

野縁などの種類

(14.4.1) (14.4.1表)

屋内 ※ 19形 ● 25形

屋外 ※ 19形 ※ 25形

スタッド、ランナーなどの種類

(14.5.2) (14.5.1表)

● 65 ● 90 ● 100 ●

(14.6.1)

規格・材質	施工箇所

亜鉛めっき

● 行う (※ A 類 B 種 ● B 類 B 種)

※ 行わない

(14.7.1)

種別	アルミモールディング(既製品)
製法	● 押出し形材 ● 板曲げ
寸法(mm)	板幅 板厚
形状	
表面処理	
伸縮継手	※ 設けない ● 設ける(場所は図示)

押出形材

部材の種類 ● 250形 ● 350形 ●

(14.8.1表)

表面処理 ※ B-1種又はA-1種 ●

曲げ材

(14.2.2) (14.8.2) (14.2.1表)

材質 JIS H 4000規格品A-1100

厚さ(mm)

形状図示(役物は製造所の仕様による)

● 黒 ● カラー

製造所

種類

※ 鋼板製(表面処理亜鉛めっき鋼板とし、亜鉛の最小付着量は両面で120g/m²以上とする。ただし取付金物は除く)

● アルミニウム製

表面処理 ※ B-1種 ● B-2種

(14.2.1表)

16建具工事

1アルミニウム製建具

※ ビル用サッシ

(16.2.1~16.2.3) (14.2.1表)

種別	● A 類	※ B 類
耐風圧性(kg/m ²)	●	● 200(※ 240) ● 280 ● 360
気密性による等級	● 8 ● 2	※ 8 (● 2)
水密性による等級	● 25 ● 35 ● 50	● 25 ※ 35 (● 50)
枠の見込み寸法(mm)	●	(※ 70 75) ● 100
		(※ B-1種)
表面処理	●	● B-2種 ●

防錆サッシは()印による。

遮音性 TD-30(5℃ 単板ガラスにて)

5仕上塗材仕上げ

6軽量骨材吹付け材吹付け

7ロックウール吹付け

8床の異質材取合箇所

16建具工事

1アルミニウム製建具

● 薄付け仕上塗材

(15.6.1) (15.6.1表) (15.6.4)

種類	仕上り・工法
● 外装薄塗材C	吹付け
● 内装薄塗材C	
◎ 外装薄塗材E	◎ 砂壁状 ● 吹付け ● ローラー
	着色骨材砂壁状 吹付け
◎ 内装薄塗材E	◎ 砂壁状ジュラク ● 吹付け ● ローラー
● 内装薄塗材Si	● 吹付け ● ローラー

● 厚付け仕上塗材

(15.6.1) (15.6.1表) (15.6.4)

種類	仕上り・工法
● 外装厚塗材C	● 模様吹き 吹付け ● 凸部処理 ● 吹付け ● こて
● 外装厚塗材E	● 模様吹き 吹付け ● 凸部処理 吹付け

● 複層仕上塗材

(15.6.1) (15.6.1表) (15.6.4)

種類	仕上り・工法	上塗り材の色彩
● 複層塗材CE	● ゆず肌 吹付け ● 凸部処理 ● 吹付け ● 凹凸模様 ● ローラー	● 光沢 ● メタリック
● 複層塗材E	● ゆず肌 吹付け	●
● 複層塗材RS	● 凸部処理 ● 吹付け	
● 複層塗材RE	● 凸部処理 ● 吹付け	
● 複層塗材Si	● 凹凸模様 ● ローラー	

上塗り材の材料

CE、Eはアクリル樹脂エナメルとする。

RS、REはウレタン樹脂エナメルとする。

Siはケイ酸質系とする。

ALCパネル内壁目地の形状

(15.6.2)

※ V型目地付き

●

※ JIS規格同等品 ● JIS規格品

(15.7.1)

種別	種類	仕上り厚(mm)
軽量骨材仕上塗材	※ 吹付用軽量骨材仕上塗材	※ 5
	●	●

骨材の種類

※ バーライト ● パーミキュライト ●

種類

(15.7.2)

● 一般用 ●

色彩

● 着色 ● 原色

厚さ(mm)

● 10 ● 15 ● 20

ステンレス目地棒

寸法 ● 4×12mm ●

16建具工事

1アルミニウム製建具

外部に面する建具。

(16.2.1~16.2.3) (14.2.1表)

※ ビル用サッシ

種別	● A 類	※ B 類
耐風圧性(kg/m ²)	●	● 200(※ 240) ● 280 ● 360
気密性による等級	● 8 ● 2	※ 8 (● 2)
水密性による等級	● 25 ● 35 ● 50	● 25 ※ 35 (● 50)
枠の見込み寸法(mm)	●	(※ 70 75) ● 100
		(※ B-1種)
表面処理	●	● B-2種 ●

防錆サッシは()印による。

遮音性 TD-30(5℃ 単板ガラスにて)

2網戸

3鋼製建具

4防火戸

5鋼製軽量建具

6ステンレス製建具

7自動扉

8重量シャッター

9軽量シャッター

製作所

三協アルミニウム工業KK、昭和鋼機KK、神鋼ノースKK、新日軽KK、立山アルミニウム工業KK、トーヨーサッシKK、トーヨサッシビル建材KK、日本アルミニウム建材KK、日本建鉄KK、ニューウォールシステムKK、不二サッシKK、豊和工業KK、吉田工業KK、理研鋼機KK

● 住宅用サッシ

※ BL部品 (強度 ※ 200 ● 280) ● 一般品

使用方法による区分

(16.2.5)

※ G2(1)(外面可動式) ● G1(1)(固定式)

構造による区分

※ J(純正) ● F(フリーサイズ)

網の材種

※ ガラス繊維入り合成樹脂 ● 合成樹脂 ● ステンレス製

※ 一般品 ● BL部品

(16.3.2)

製作所

※ 監督員の承諾する製作所

煙感知器連動とする防火戸の解錠機構は別途とする。

(16.3.1)

※ 扉にラッチ受座用切込開口補強

● 枠に解錠機構用切込開口補強

(16.4.2) (16.4.3)

区分	材 質
召合せ、縦小口の包み板	● 鋼板 ※ ステンレス ● アルミニウム
扉の表面板、押縁	※ 鋼板 ● 化粧鋼板(製作所仕様)
枠	※ 16.4.1表による ● 製作所仕様

製作所

岩住サッシKK、三和シャッター工業KK、田中サッシ工業KK、トーヨーサッシKK、日本建鉄KK、文化シャッターKK、KK三加茂建鋼、理研鋼機KK

曲げ加工

(16.5.2)

※ 普通曲げ ● 角出し曲げ

● オーダーメイド ※ レディーメード及びこれに準ずる建具

製作所

※ 監督員の承諾する製作所

駆動力

(16.6.2)

※ 電気式及び電動油圧式 ● 空気式

検出装

種類 ※ マット ● 電波 ● 熱線

取付位置 ※ 床面 ● 天井面 ● 壁面 ● 無目

開閉機構の製作所

寺岡オートドア販売KK(寺岡オートドア)、ナブコドアエンジンKK(ナブコ自動ドア)、KKニッカナ(ダイハツオートドア)、扶桑電機工業KK(ドリーム自動ドア)、北陽電機KK(ホクヨー自動ドアアラビアン)、松下電工KK(ナショップオートドア)

強度による種類

● 50 ※ 80 ● 120

機能による種類

◎ 遮音シャッター (16.7.1)

175Hz~2000Hzの透過

● 防火シャッター ● 防煙シャッター

※ 防火シャッターは、自動閉鎖装置及び随時閉鎖装置付とし、連動制御盤及び煙感知器は別途とする。

シャッターケース(防火、防煙以外の場合)

(16.7.1)

◎ 設ける ● 設けない

開閉機能による種類

(16.7.1表)

※ 上部電動式(手動併用) ● 上部手動式 ● 下部手動式

製作所

三和シャッター工業KK、鈴木シャッター工業KK、東洋シャッターKK、文化シャッターKK

強度による種類

(16.8.1)

● 50 ※ 65 ● 80

開閉機能による種類

(16.8.1表)

※ 手動式 ● 上部電動式(手動併用)

シャッターケース

(16.8.2)

※ 設ける ● 設けない

ガイドレール ステンレス製厚さ1.5mm SUS304(中柱は除く)

中柱(鋼製)内法高2.5m以上補強型

座板(屋外) ステンレス製 2L~3×40×40 SUS304

10木製建具

11建具金物

12ガラスの留め材

13付属電気設備

製作所

三和シャッター工業KK、鈴木シャッター工業KK、東洋シャッターKK、文化シャッターKK

建具材の種類

(19.9.1表)

● A 種 ※ B 種 ● C 種

フラッシュ戸の表面板の厚さ

(16.9.3表)

● A 種 5.5以上 ※ B 種 4.0以上

(16.10.2) (16.10.3)

種類	型式	製造所
モノロック		KKゴール (UNILOCK-UH) 昭和ロックKK (SEVENLOCK-SH) 美和ロックKK (MIWA-HK)
本締付モノロック		KKゴール (インテグラル錠-UC) 昭和ロックKK (INTEGRALOCK-ID、ISD) 美和ロックKK (MIWA-HM)
シリンドー本締錠		KKゴール (PHD) 昭和ロックKK (535D) KKニッカナ (KMD) G.K. 鋸商店 (№1311) 美和ロックKK (BH)
ドアクローザー	※ 面付き型 ● 埋込型	大島機工KK (DIAMOND) KKニッカナ (NHN) 日本ドアーチェック製造KK (NEWSTAR) 美和ロックKK (MIWA) リョービKK (RYOBI)
ピボットヒンジ	※ わく付き ● 床付き	大島機工KK (DIAMOND) 帝金KK (帝金ピボットヒンジ) 中西産業KK (ピボットヒンジ) KKニッカナ (NHN) 日本ドアーチェック製造KK (NEWSTAR) 日恵機材KK (Densei) KKベスト (ピボットヒンジ) リョービKK (RYOBI)
ヒンジクローザー	● 丁番型 ● 内蔵型	大島機工KK (DIAMOND) 日本ドアーチェック製造KK (NEWSTAR) 日恵機材KK (Densei) リョービKK (RYOBI)
フロアーヒンジ		大島機工KK (DIAMOND) KKニッカナ (NHN) 日本ドアーチェック製造KK (NEWSTAR) リョービKK (RYOBI)
その他		

鍵 箱

◎ 設ける(別途設備工事分の数量も入るサイズとする)

● 設けない

マスターキー

◎ 製作する(組)

● 製作しない

戸当りが必要に応じて設ける

(16.11.1) (16.11.1表) (9.4.1表)

建具の種類	材 種
鋼 製	※ シーリング材 ● パテ(※ 1種 ● 2種)
アルミニウム製	◎ ガスケット ◎ シーリング材 ● パテ(● 1種 ※ 2種)
ステンレス製	※ シーリング材 ● パテ(※ 1種 ● 2種)
木 製	※ パテ

乙種防火戸のガラスの留め材は乙防認定品とする。

電動シャッター、自動扉の施工範囲は下記による。

自動扉の電源スイッチ以降の配線工事 (配管及び位置ボックスは別途工事とする。)

電動シャッターの操作スイッチ以降、シャッター制御盤までの配線工事 (配管及び位置ボックスは別途とする。)

三相電機0.4kW以上の場合は、機器付属の操作盤内に電動機保護用遮断器及び過電流用コンデンサーを設置。

平成5年

部 局

01

コードNo

180105

図 番

A-4

／

／

／

／

一級建築士事務所 登録番号 鳥取県第3-214号

株式会社 足立建築設計事務所

境港市福定町494 TEL(0859)42-2945 FAX(0859)44-3358

管理建築士 一級建築士登録番号145774 足立 浩

検印

担当

作図

作図

5 年 8 月 日

SCALE

工事名

米子保健所犬管理所新築等工事

図面名

特記仕様書(3)

A 4

34

14

オーバヘッドドア

セクション材料による種類
(16.12.1表)
● スチールタイプ ● **○** アルミニウムタイプ
● ファイバーグラスタイプ
開閉機能による種類
(16.12.2表)
※ バランス式 ● チェーン式 ● 電動式
収納形式による種類
○ スタンダード型 ● ローヘッド型
ガイドレールの材質
※ 鋼板 ● **○** ステンレス鋼板(SUS304)厚さ2.0mm
アルミニウム型材の表面処理
※ 陽極酸化塗装複合皮膜 (● 標準色 ● 指定色)
● 陽極酸化皮膜
製 作 所

17

1 防火材料
2 木部の素地ごしらえの種類
3 鉄面等の素地ごしらえの種類
4 鉄面のさび止めの塗料の種類
5 さび止め塗料塗り
6 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料種別
7 鉄面調合ペイント塗り
8 合成樹脂エマルションペイント塗り
9 合成樹脂エマルション模様塗料塗り
10 多彩模様塗料塗り
11 塩化ビニール樹脂エナメル塗り
12 アクリル樹脂エナメル塗り
13 木部フタル酸樹脂エナメル塗り
14 鉄面及び亜鉛めっき面フタル酸樹脂エナメル塗り

15

塩化ゴム系エナメル塗り
16 クリヤーラッカー塗り
17 ウレタン樹脂ワニス塗り
18 マスチック塗材塗り

19

1 ビニール床シート張り
2 ビニール床タイル及びゴム床タイル張り
3 ビニール幅木
4 合成樹脂塗り床
5 床用防じん塗料塗り
6 可動間仕切

製造所
ショッパプライマーの製造所
● A種 ※ B種
● A種 ※ B種
種 別 凸面処理 仕 上 材 塗 り
● A種 ● 行う
● B種 ● 行わない
● C種 ● 行う ● アクリル樹脂エナメル2回塗り
● 行わない ● 有光沢合成樹脂エマルションペイント2回塗り
施 工 業 者
全国マスチック事業協同組合連合会の所属員で同組合が実施する検定試験に合格した者を有する業者。
※ 日本塗装工業会の会員
○ 監督員の承諾する塗装業者

18

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
100 1

7

セッコボード及びその他ボード張り

(18.4.1)(18.4.3表)

材 種 ・ 規 格

施工箇所

張 り 方

厚 さ (mm) 等

● 石こうボード
JIS A 6901規格品

壁

● 下張り
● 上張り
● 直張り

● 突付け
● 目透し
● 突付け
● 突付けV目地
● 継目処理

● 9 ※ 12(不燃認定品)
● 9 ※ 12(不燃認定品)
● 9 ※ 12(不燃認定品)

● 化粧石こうボード
(トラバーチン模様)
JIS A 6911による

天井

● 下張り
● 上張り
● 直張り

● 突付け
● 目透し
● 突付け
● 継目処理

● 9 (不燃認定品)
● 9 (準不燃認定品)
● 9 (準不燃認定品)

● 化粧石こうボード
(杉板目プリント)
JIS A 6911規格品

天井

● 直張り

● 目透し

● 9 (準不燃認定品)
下地共メーカー仕様による

● 吸音用穴あき
石こうボード
JIS A 6301による

天井

● 目透し
● 突付け

9 (準不燃認定品)
不燃性原紙裏打ち

● ロックウール化粧
吸音板
JIS A 6307規格品

天井

● 上張り
● 直張り

● 突付け

● 9 (不燃認定品)
● 12(不燃認定品)
●

● ロックウール吸音材
JIS A 6303規格品

天井

●

※ 25(不燃認定品)
ロックウール吸音ペルト1号

● グラスウール吸音材
JIS A 6306規格品

天井

●

※ 25(不燃認定品)
グラスウール吸音ボード2号32K

● 木毛セメント板
JIS A 5405規格品

天井

●

● 20 ※ 25 ● 30
※ 難燃木毛セメント板
● 断熱木毛セメント板
(準不燃認定品)

● 無石綿セメントけい
酸カルシウム板
JIS A 5418に準ずる

天井

●

● 6 ● 8 ● 10 ● 12
(不燃認定品)

● 特殊合板

天井

●

●

8

フローリング張り

(18.5.1)(18.5.2)(18.5.3表)(18.5.4)

単層フローリング
● フローリングボード ● フローリングブロック
● モザイクパーケット ●
複合フローリング
● 天然木化粧複合フローリング
●
工 法
● モルタル埋込工法
● くぎ留工法 (種別 ● A種 ● B種 ● C種)
● 接着工法
樹 種
※ ぶな ●
塗 装
※ ウレタン樹脂ワニス塗り
●

9

壁紙張り

(18.6.1)

施工箇所

品質(製造所)

防火性能の級別

●

●

● 1級 ● 2級 ● 4級

●

●

● 1級 ● 2級 ● 4級

●

●

● 1級 ● 2級 ● 4級

10

メラミン樹脂化粧板

JIS K 6903規格品
厚 さ
● 1.0 ※ 1.2 ● 1.6

11

畳敷き

(18.7.1表)

種 別

● A種 ※ B種 ● C種
畳床の防虫処理は防虫加工紙を使用してもよい。
検 査 (※ しない ● する)
● ウイルトンカーベット
● A種 ● B種 ※ C種
帯電防止
※ しない
● する ()
● タフデットカーベット
● A種 ● B種
● ニードルパンチカーベット
●

12

じゅうたん敷き

(18.8.2)(18.8.2表)

種 別

● A種 ● B種 ※ C種
帯電防止
※ しない
● する ()
● タフデットカーベット
● A種 ● B種
● ニードルパンチカーベット
●

13

断熱材

(18.9.2)

材 種

種 類

厚 さ (mm)

※ ポリスチレンフォーム保温材

B類2種

● 25 ● 20

● 硬質ウレタンフォーム保温材

1種2号

●

● グラスウールGCB保温材

2号 40kg/m³

● 50

断熱材補修材
● 断熱材と同材
● 硬質ウレタンフォーム保温材(現場発泡)
JIS A 9514の1種2号と同程度の性能で難燃化したもの。

14

浴室天井材

準不燃認定品
製 造 所
見切縁、水切りは特記製造所の仕様による。

19

舗装工事

(3.2.1表)(19.2.2)

1 盛土材料
● 3.2.1表のA種 ● 3.2.1表のB種
2 路床土の支持力比
(CBR)試験
● 行わない (※ 乱した土 ● 乱さない土)
3 路床締固め度の試験
※ 行わない
● 行う
4 アスファルト舗装
加熱混合物の種類
● 一般地域 ● 密粒度アスファルト混合物(13)
● 細粒度アスファルト混合物(13F)
● 寒冷地域 ● 細粒度アスファルト混合物(13F)
シールコート
(19.4.3)
● 行う ※ 行わない
アスファルト混合物の抽出試験
(19.4.4)
● 行う ※ 行わない
溶接金網
(19.5.1)
● 使用する (● 150×150×6 ●)
● 使用しない
カラー舗装の種類
(19.6.2~19.6.4)
※ 顔料を使用した加熱アスファルト混合物
●
コンクリート平板
※ N300 ●
インターロッキング舗装
種 類
色 彩 ● ナチュラル ● カラー
厚さ(mm) ※ 60 ● 80
クッション材
※ 砂
● から練りモルタル
形 状

平成5年

部 局

01

コードNo

180105

図 番

A-5

／

／

／

／

一級建築士事務所 登録番号 鳥取県第3-214号

株式会社 足立建築設計事務所

境港市福定町494 TEL(0859)42-2945 FAX(0859)44-3358

管理建築士 一級建築士登録番号145774 足立 浩

検印

担当

作図

作図

5 年 8 月 日

SCALE

工事名


米子保健所犬管理所新築等工事

図面名

特記仕様書(4)


A 5

34

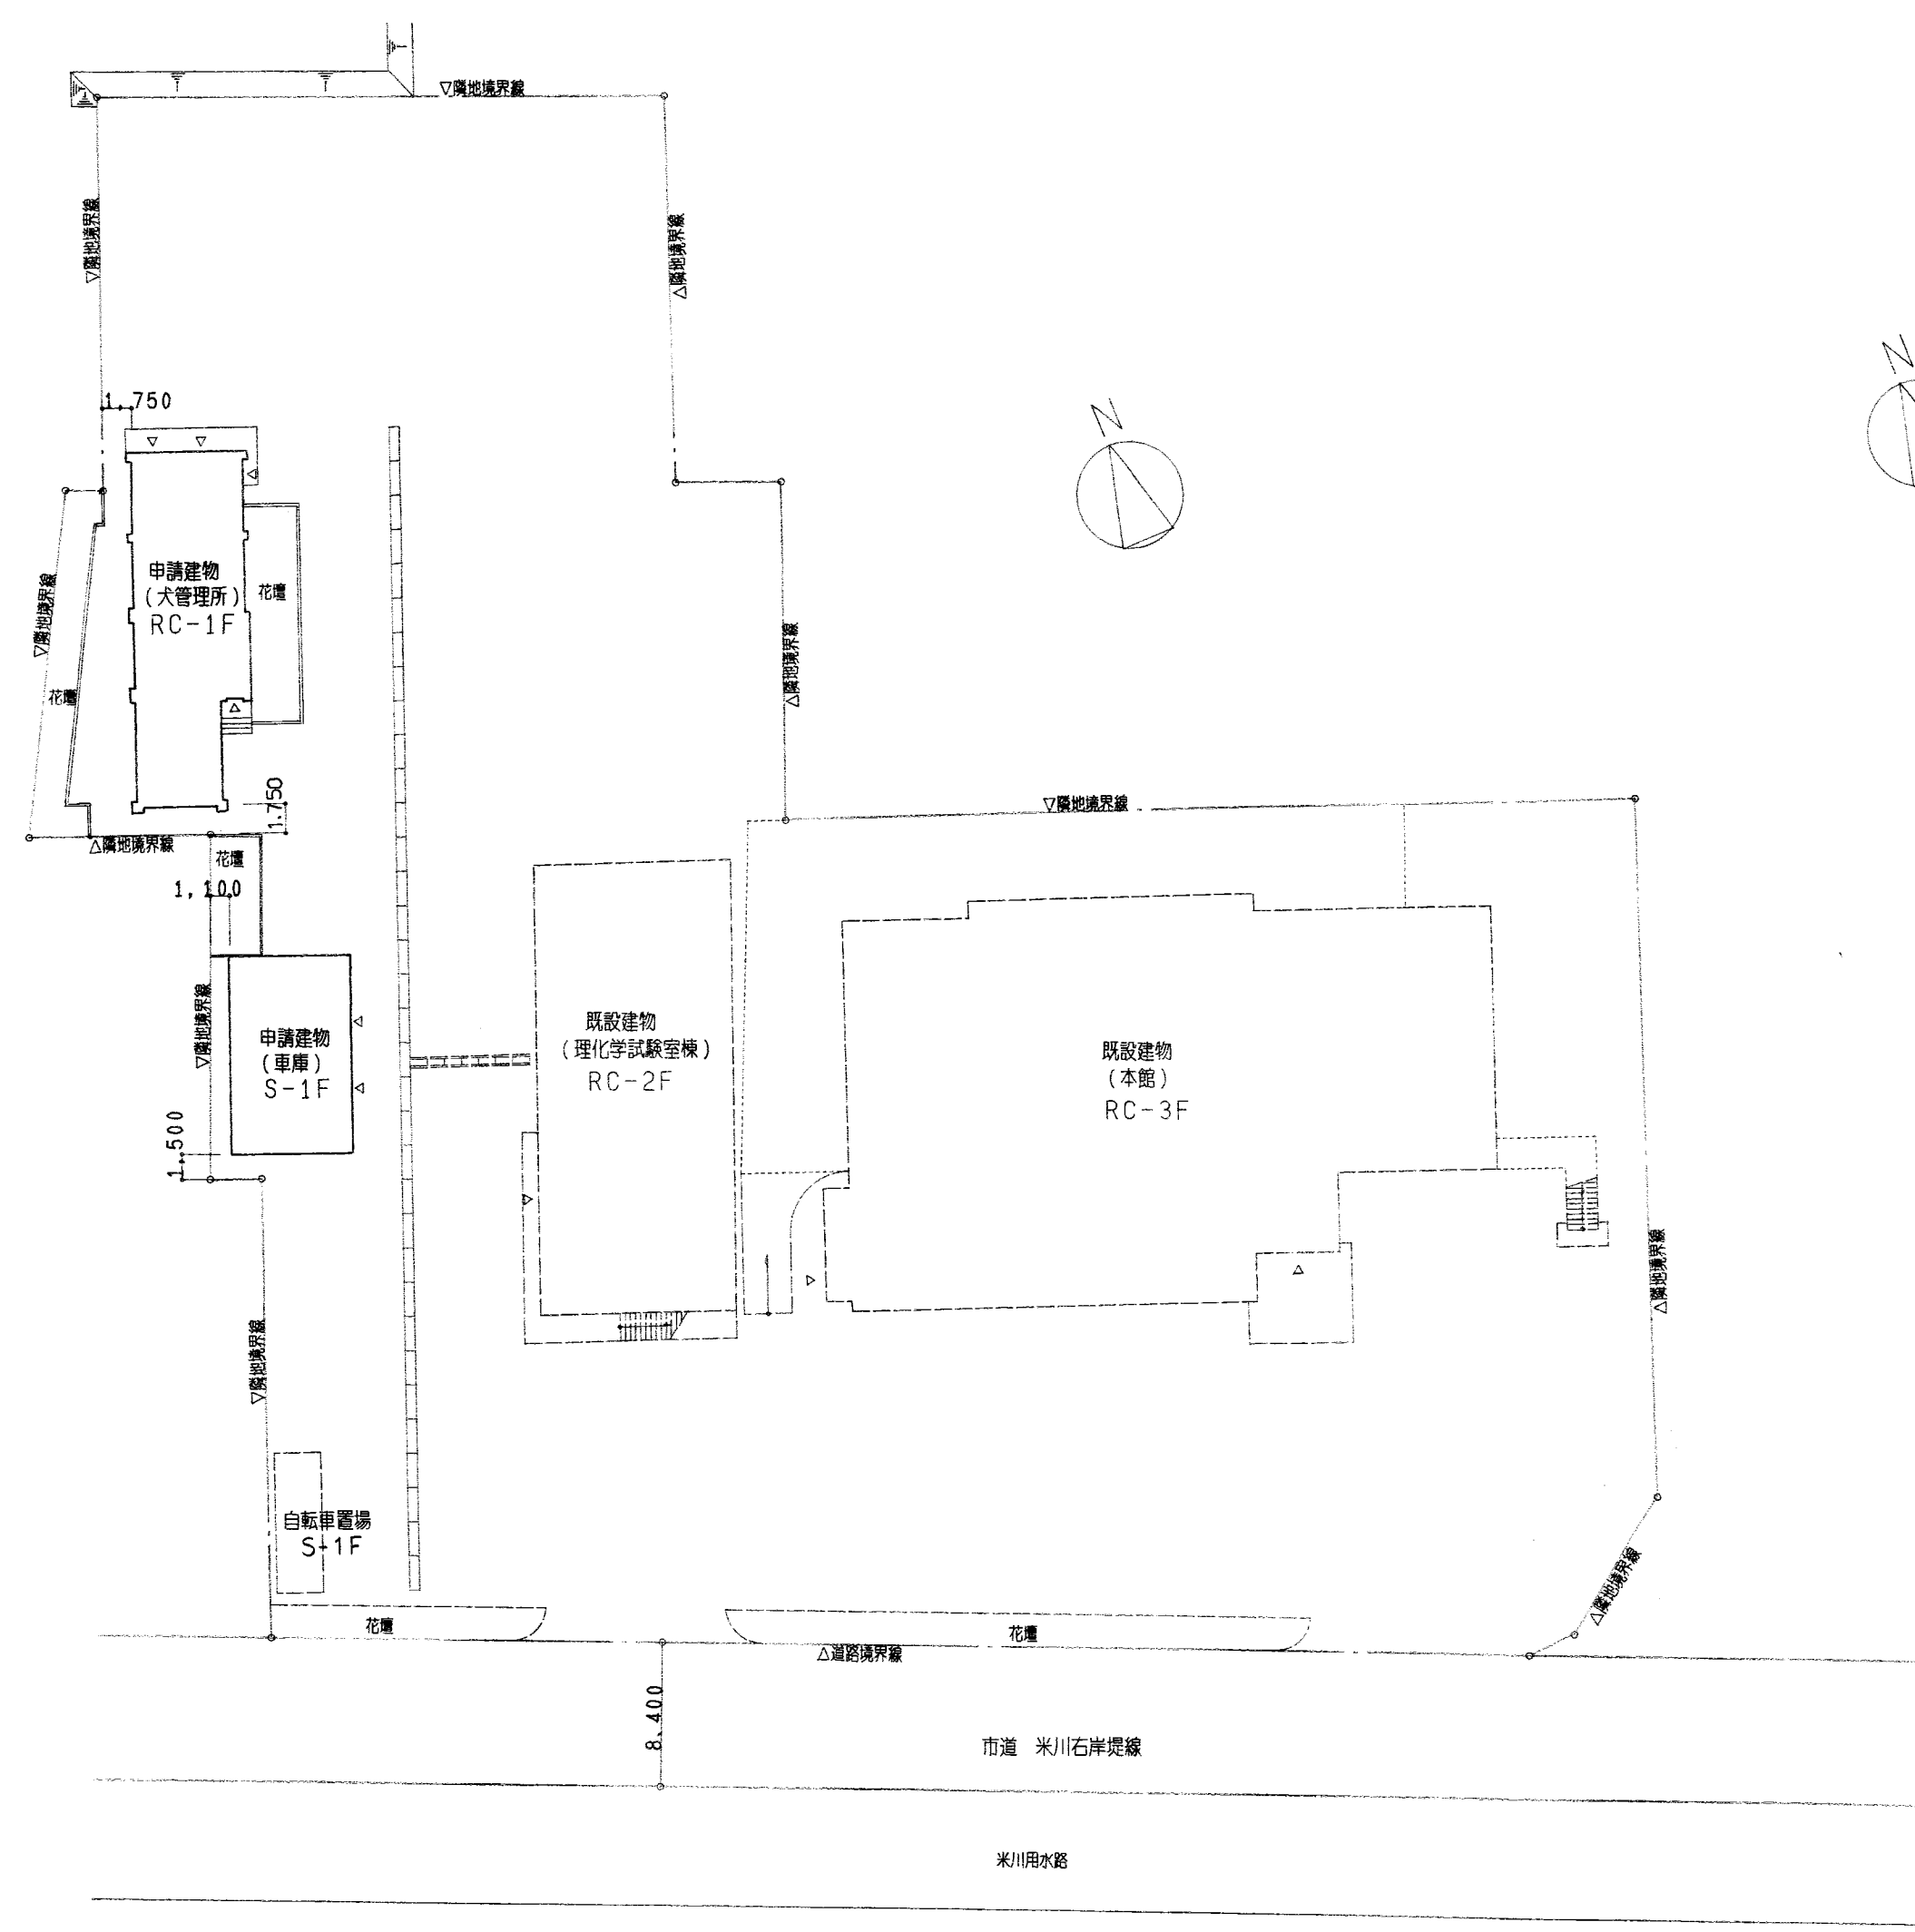

配置図 1/400

申請建物
既設部分

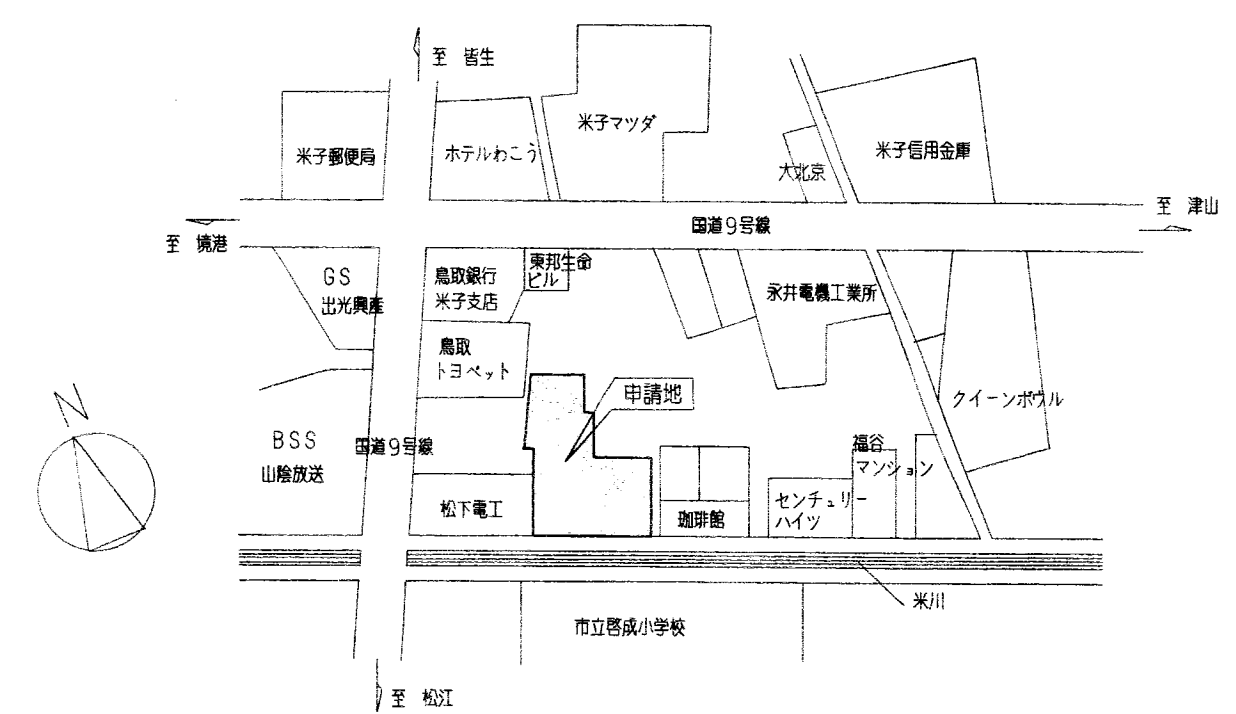

案内図

面積表				
	建物名称	構造・規模	建築面積 (m ²)	床面積 (m ²)
既 設 建 物	本 館	RC - 3F	886.97	1,863.68
	理学試験室棟	RC - 2F	301.26	590.87
	自転車置場	S - 1F	9.38	9.38
	小 計		1,197.61	2,463.93
申 請 建 物	犬管理所棟	RC - 1F	122.51	120.48
	車 庫 棟	S - 1F	80.50	80.50
	小 計		203.01	200.98
	合 計		1,400.62	2,664.91
敷地面積				5,479.42

平成 5 年
部 局
01
コード
180105
図 番
A-7

犬 管 理 所 棟

外 部 仕 上 表

項 目	仕 上	特 記 事 項	仕 上
屋 根	コンクリート金ゴテ押エ シングル層 (MG-51程度) 各種水切 アルミ製製品使用	土 間	砕石厚60 防湿シート厚0.15 ポリスチレンフォーム厚30
庇	防水モルタル金ゴテ押エ	断熱吸音材	グラスウールGCボード (GC-240 4SC WL-180 密度40 kg/m ²)厚50 同等品 アンカー工法
軒樋、壁樋	軒樋 塩ビ120角 受金物 市販品φ450 壁樋 硬質塩ビ管75φ 鋳み金物 ステンレスバンドφ1、500 アンコウ 塩ビ120X60角型	作業用通路排水溝	床 モルタル下地タイル貼 (陶器質 100X100 立上り巾木タイル H=100) 立上り 防水モルタル金ゴテ押エ
軒ウラ、庇ウラ	合板型枠打放シ目地切 外装薄付合成樹脂エマルジョン系 (E) 吹付	作業スペース排水溝	床、立上り 防水モルタル金ゴテ押エ (床取合部分 丸面取り)
外 壁	全 上 全 上	作業スペースピスト	全 上 (全 上)
巾 木	合板型枠打放シ目地切 H=600	事務室・シャワー室・一部倉庫	屋根スラブ下ポリスチレンフォーム厚25打込
犬走り	コンクリート金ゴテ押エ カッター目地切 6X10	小屋裏 換気パイプ	公共住宅用塩ビ50φ防虫網付 4ヶ所
階 段	モルタル金ゴテ押エ 段ハサタイル 150X60X10		
		不燃・準不燃番号	化粧石コウボード ヒ=9 準不燃 第2016号
			グラスウールGCボード 不燃材第1032号

内 部 仕 上 表

階	室 名	床	巾 木	H	腰 壁	壁	天 井	廻 り 線	壁見切線	備 考	
1	犬房 1~5	モルタル金ゴテ押エ フェロコン仕上 同等品					天井 梁型 断熱吸音材 厚50貼		アルミ アングル50X50		
	小犬猫房 6	全 上					全 上		全 上		
	追込通路	全 上			モルタル金ゴテ押エ フェロコン仕上 同等品	断熱吸音材 厚50貼	全 上		全 上		
	作業通路	全 上			全 上	全 上	全 上		全 上	排水溝蓋 グレーチング (歩行用) 受枠 SUS製 W=300 カネソウ HSBM-23019 同等品	
	操作室	全 上			全 上	全 上	全 上		全 上		
	作業スペース	モルタル金ゴテ押エ 硬化剤塗布			合板型枠打放シ目地切	全 上 一部CB厚120 モルタル金ゴテ押エ 一部モルタル下地タイル貼 (陶器質 100X100)	全 上		全 上	準不燃・ゴム敷フエダー (既製品) アクリラストン EW-2210 同等品 段ハサタイル 150X60X10 排水溝蓋 グレーチング (1~6) W=300 カネソウ HSB-13025 同等品 ビーエスエー グレーチング (集水用) 1500X500 (特許) カネソウ HSC-4A32 既製品	
	倉 庫	全 上			全 上	合板型枠打放シ目地切	合板型枠打放シ			天井高 2、200	
	ポンペ室	全 上			全 上	全 上	全 上			天井高 2、300	
	事務室	モルタル金ゴテ押エ フェロコン仕上 同等品	全 左	100	モルタル金ゴテ VP	モルタル金ゴテ VP	天井 (LGS-19下地) 化粧石コウボード 9X455X910 兼用 モルタル金ゴテVP	塩ビジョイナー		天井高 2、400	
	シャワー室	モルタル下地 タイル貼 (25X25)			モルタル下地 タイル貼 (陶器質 100X100)	モルタル下地 タイル貼 (陶器質 100X100)	(LGS-19下地) バスリブ	バスリブ用絶縁		天井高 2、300 ステンレスカーテンレール (シングル) ビニールカーテン 脱衣棚 メラミン合板フラッシュ	
	脱臭器置場	コンクリート金ゴテ押エ 硬化剤塗布 床裏 合板型枠打放シ 内装薄付合成樹脂エマルジョン系 (E) 吹付			断熱吸音材 厚50貼	断熱吸音材 厚50貼	天井 梁型 断熱吸音材 厚50貼			床先端 モルタル金ゴテ押エ 支柱 SUS-304 パイプ 48.6φ ヒ=2 ヘヤーライン クサリ付	

車 庫 棟

外 部 仕 上 表

項 目	仕 上	特 記 事 項	仕 上
屋 根	ガルバリウム厚0.8mm H=166 (ハゼ工法) 化粧フレーム、タイトフレーム等標準金物一式付 断熱材スーパーフェルトン厚5張り	鉄 部	見エ梅り部分 SOP2回塗 (鉛丹サビ止め JIS-K5622 工場1回、現場1回塗)
軒樋、壁樋	軒樋 塩ビ120角 受金物 市販品φ500 壁樋 硬質塩ビ管75φ 鋳み金物 ステンレスバンドφ1、500		
外 壁	ALC版厚100 外装薄付合成樹脂エマルジョン系 (E) 吹付		
巾 木	合板型枠打放シ目地切 H=600		

内 部 仕 上 表

階	室 名	床	巾 木	H	壁	天 井	廻 り 線	壁見切線	備 考
1	車 庫	コンクリート金ゴテ押エ カッター目地切 6X10 硬化剤塗布	合板型枠打放シ目地切	400~470	ALC版厚100 内装薄付合成樹脂エマルジョン系 (E) 吹付	折板珪シ			作業台、タイヤ収納棚

平成 5 年

部 局

0 1

コード

180105

図 番

A-8

／

／

／

／

株式会社 足立 建築設計事務所

一級建築士事務所 登録番号 鳥取県第3-214号

〒680-0894 鳥取県鳥取市福定町494 TEL (0859) 42-2945 FAX (0859) 44-3358

管理建築士 一級建築士登録番号 145774 足立 浩

検印

担当

作図

作図

5 年 8 月 日

SCALE

工事名

米子保健所犬管理所新築等工事



図面名

仕上表

A 8

34

平成5年
郵局
01
口一四
180105
國番
A-8

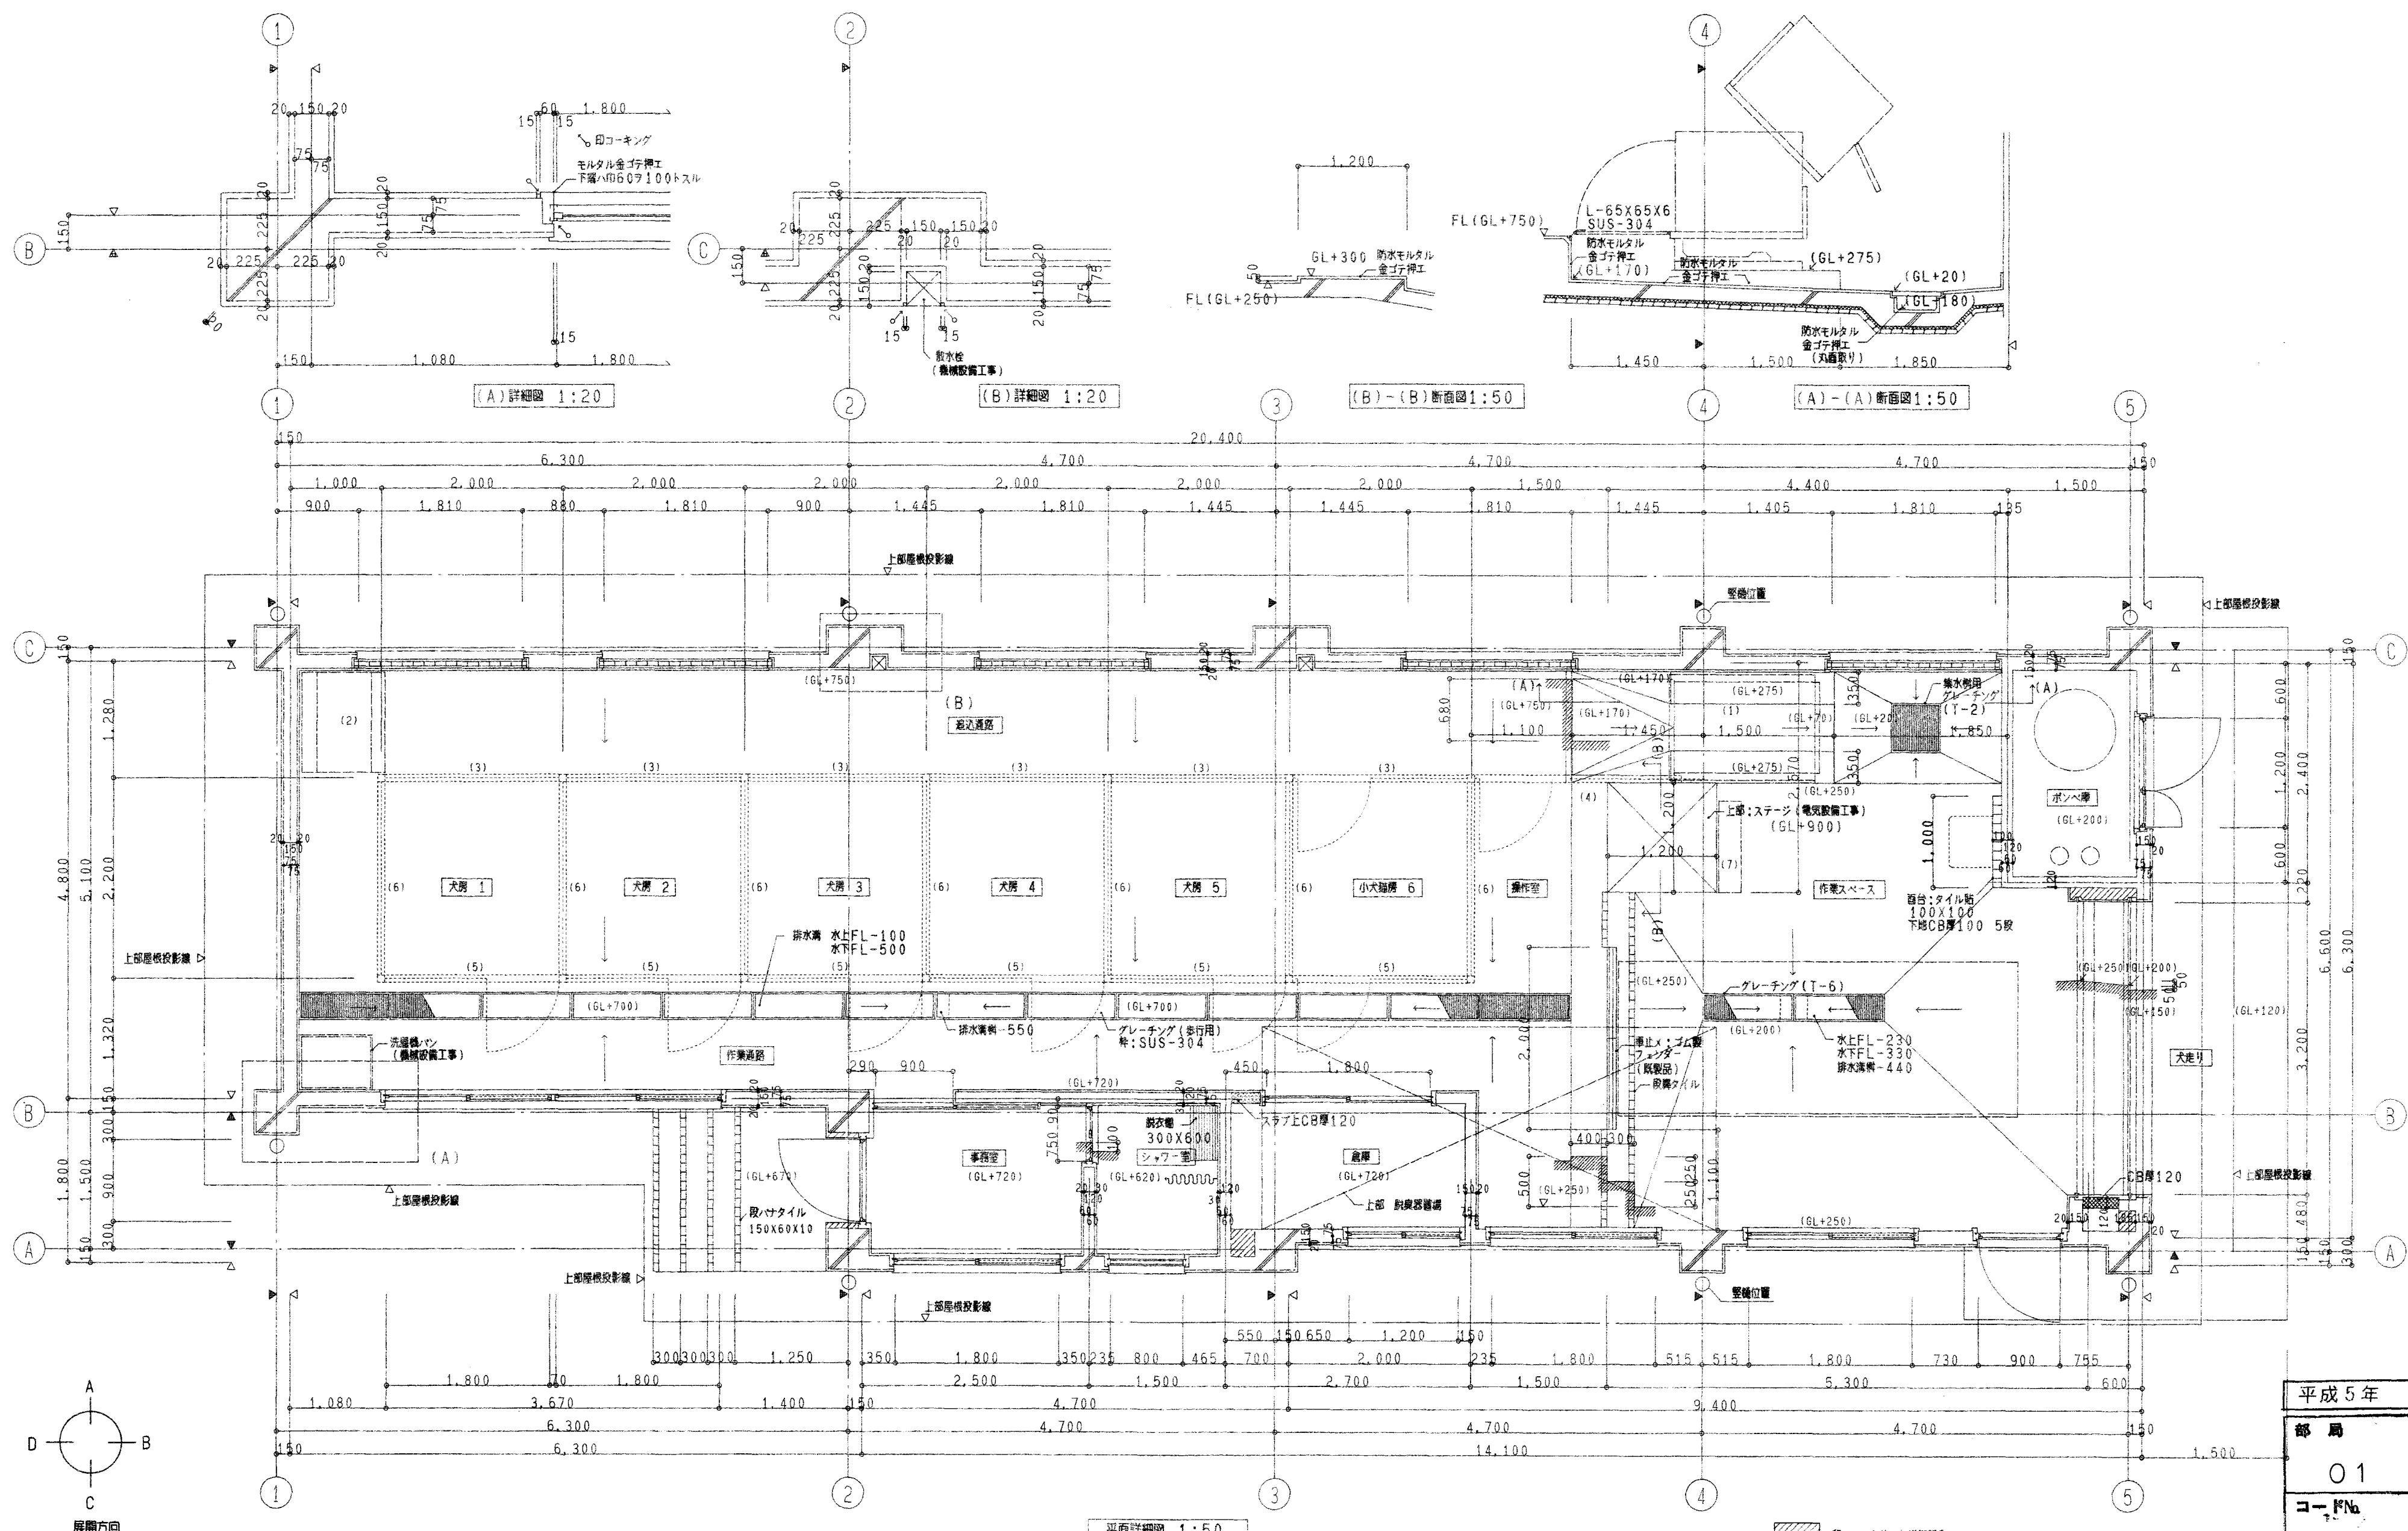

犬管理所 設計GLは、BM+150
 物配なき限りは下図による

① 区分	(5) 前部可動フェンス (建築工事)
② 出入口	(6) 上部フェンス (建築工事)
③ 後部スライドフェンス (建築工事)	(7) 前部 (電気設備工事)
④ 操作フェンス (建築工事)	

一級建築士事務所 登録番号 鳥取県第3-214号
株式会社 足立建築設計事務所
 境港市福定町494 TEL (0859) 42-2945 FAX (0859) 44-3358
 管理建築士 一級建築士登録番号 145774 足立 浩

検印	担当	作図	作図	5 年 8 月 日
				SCALE 1/50

建築面積 122.51 m²
 床面積 120.48 m² (36.44坪)

工事名	米子保健所犬管理所新築等工事
図面名	(犬管理所棟) 平面図


平成 5 年
部 局
01
コードNo
180105
図 番
A-9

A 9
34


外部仕上

- ① コンクリート金ゴテ押エシングル着
- ② 合板型枠打放シ目地切 外装薄付合成樹脂エマルジョン系E吹付
- ③ 合板型枠打放シ 目地切H=600
- ④ 防水モルタル金ゴテ押エ
- ⑤ 塩ビ120角受金網φ450
- ⑥ 硬質塩ビ75ツカミ金網φ1,500
- ⑦ 段ハサタイル 150X60X10
- ⑧ 換気パイプ 50φ 防虫網付


印 フード(機械設備工事)開口部及補強筋其建築工事

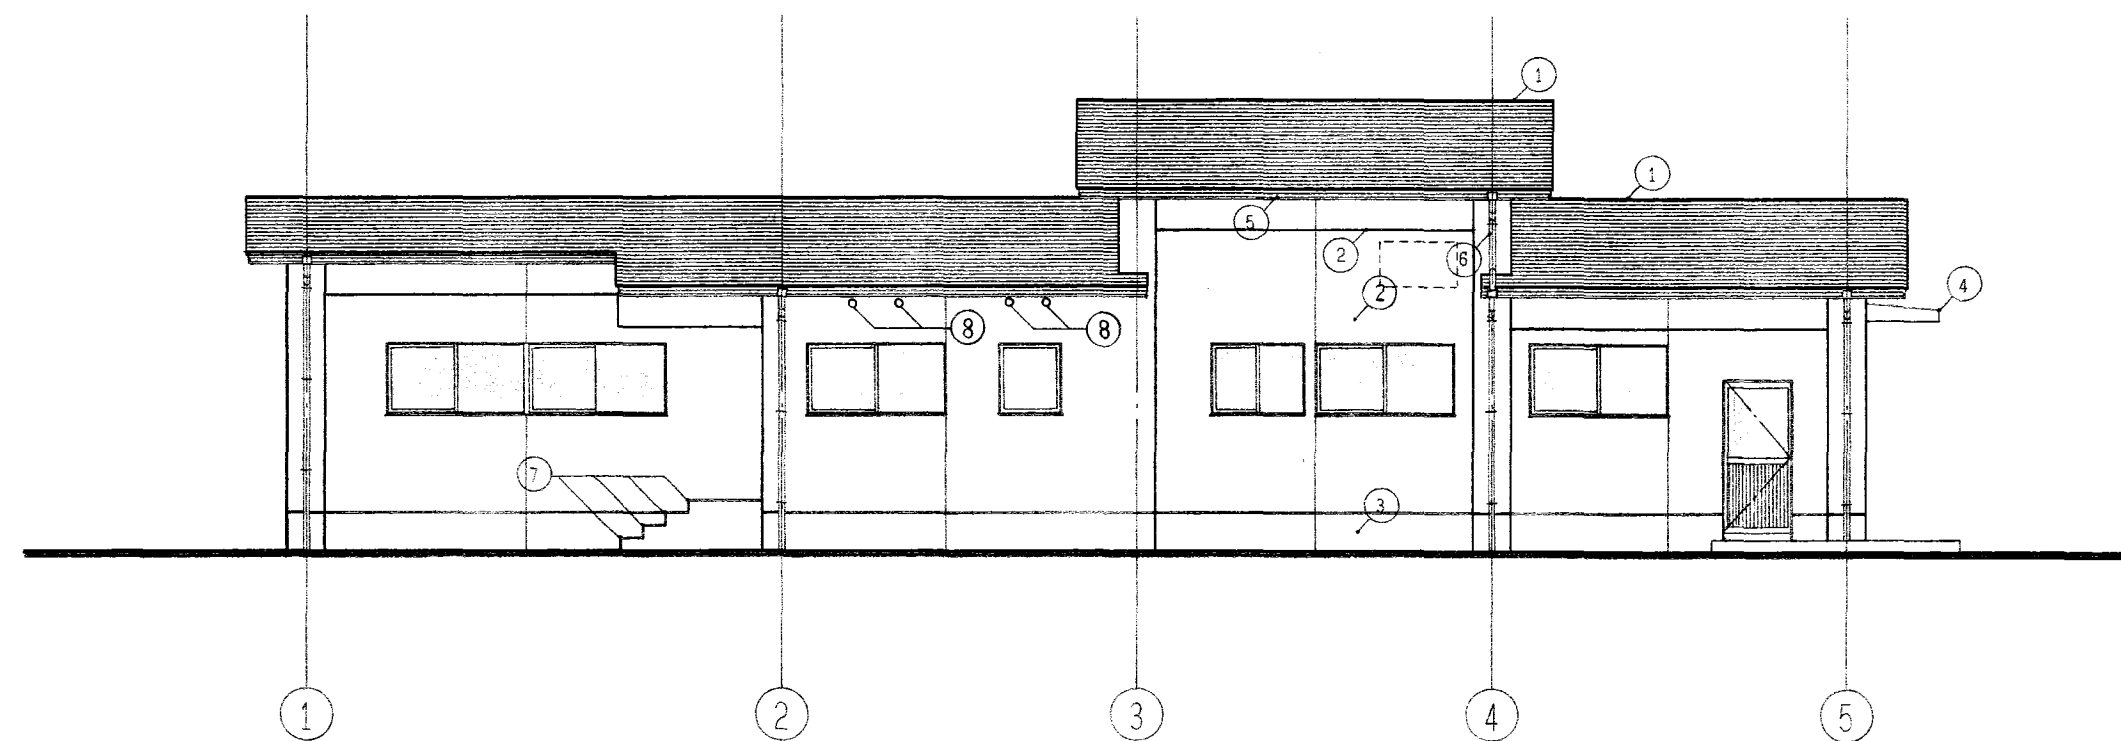


東 立面図 1:100

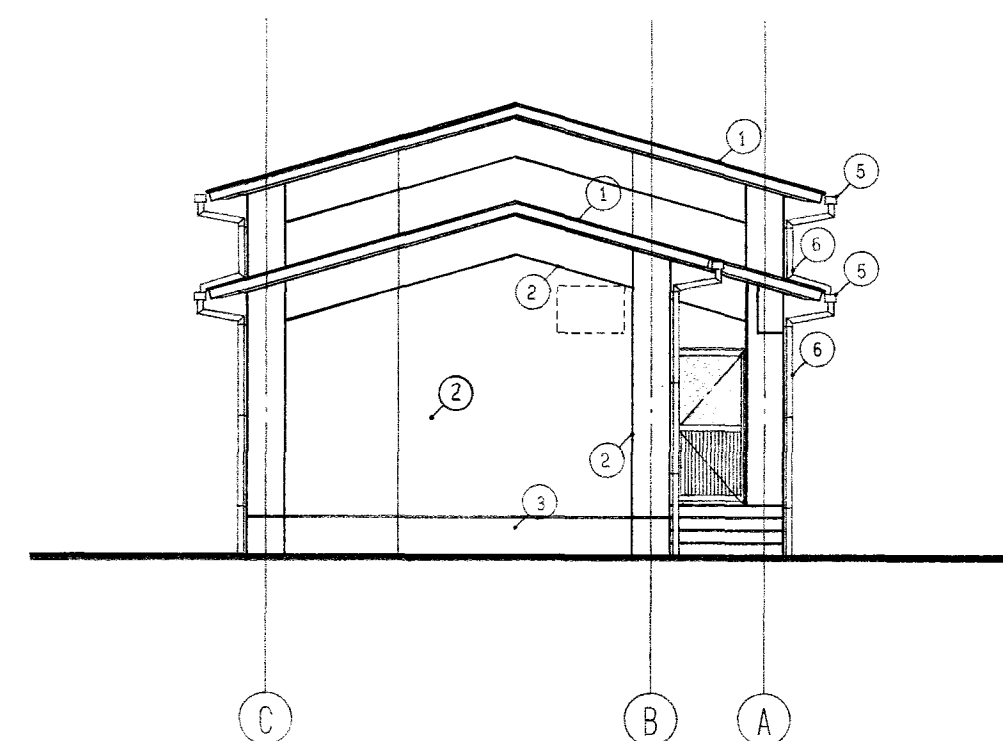

南 立面図 1:100

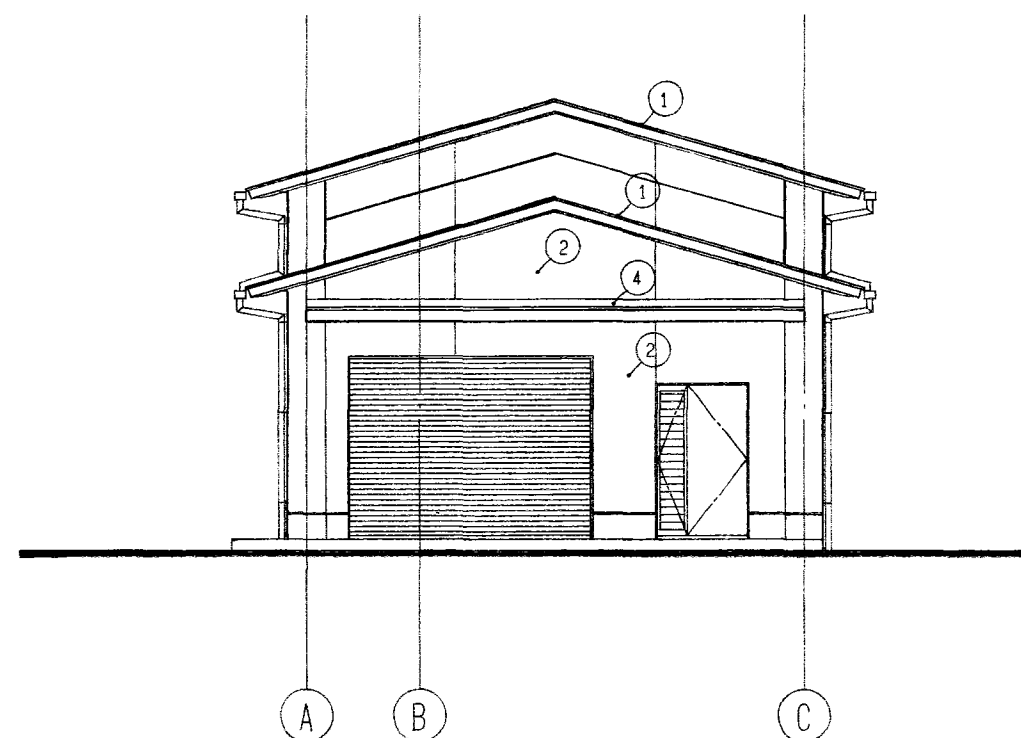

北 立面図 1:100

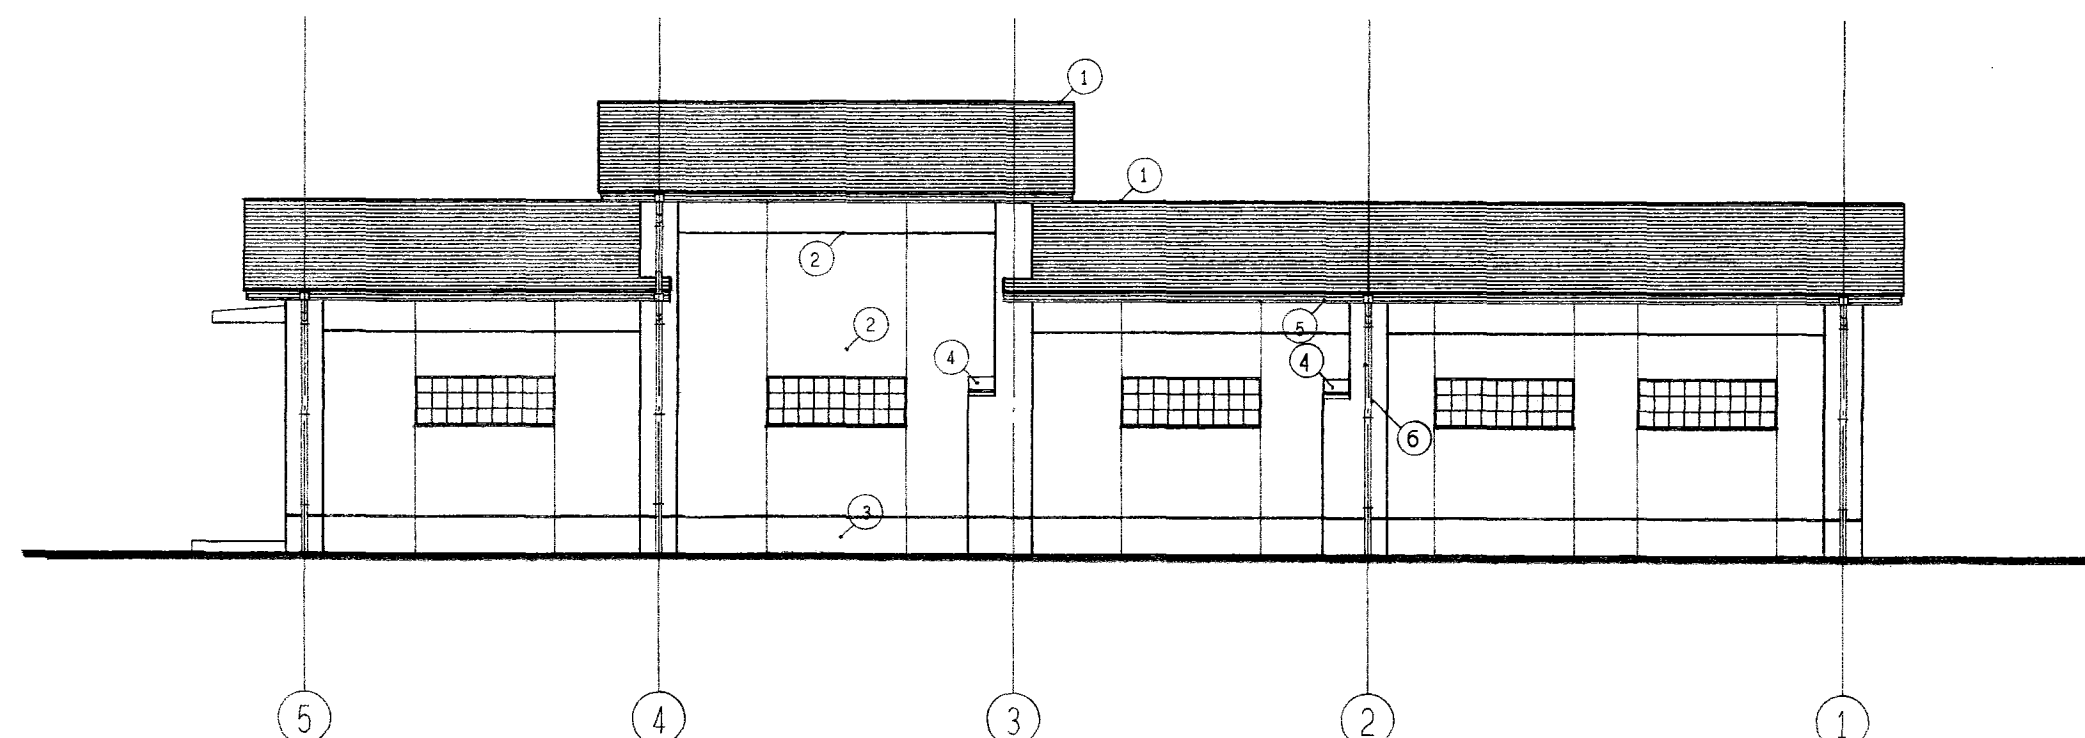

西 立面図 1:100

平成5年

部 局

01

コード

180105

図 番

A-10


一級建築士事務所 登録番号 鳥取県 第3-214号
 株式会社 足立建築設計事務所
 境港市福定町494 TEL (0859) 42-2945 FAX (0859) 44-3358
 管理建築士 一級建築士登録番号 145774 足立 浩

検印 担当 作図 作図 5年8月 日
 SCALE 1/100

工事名 米子保健所犬管理所新築等工事

図面名 (犬管理所棟) 立面図

A 10 / 34

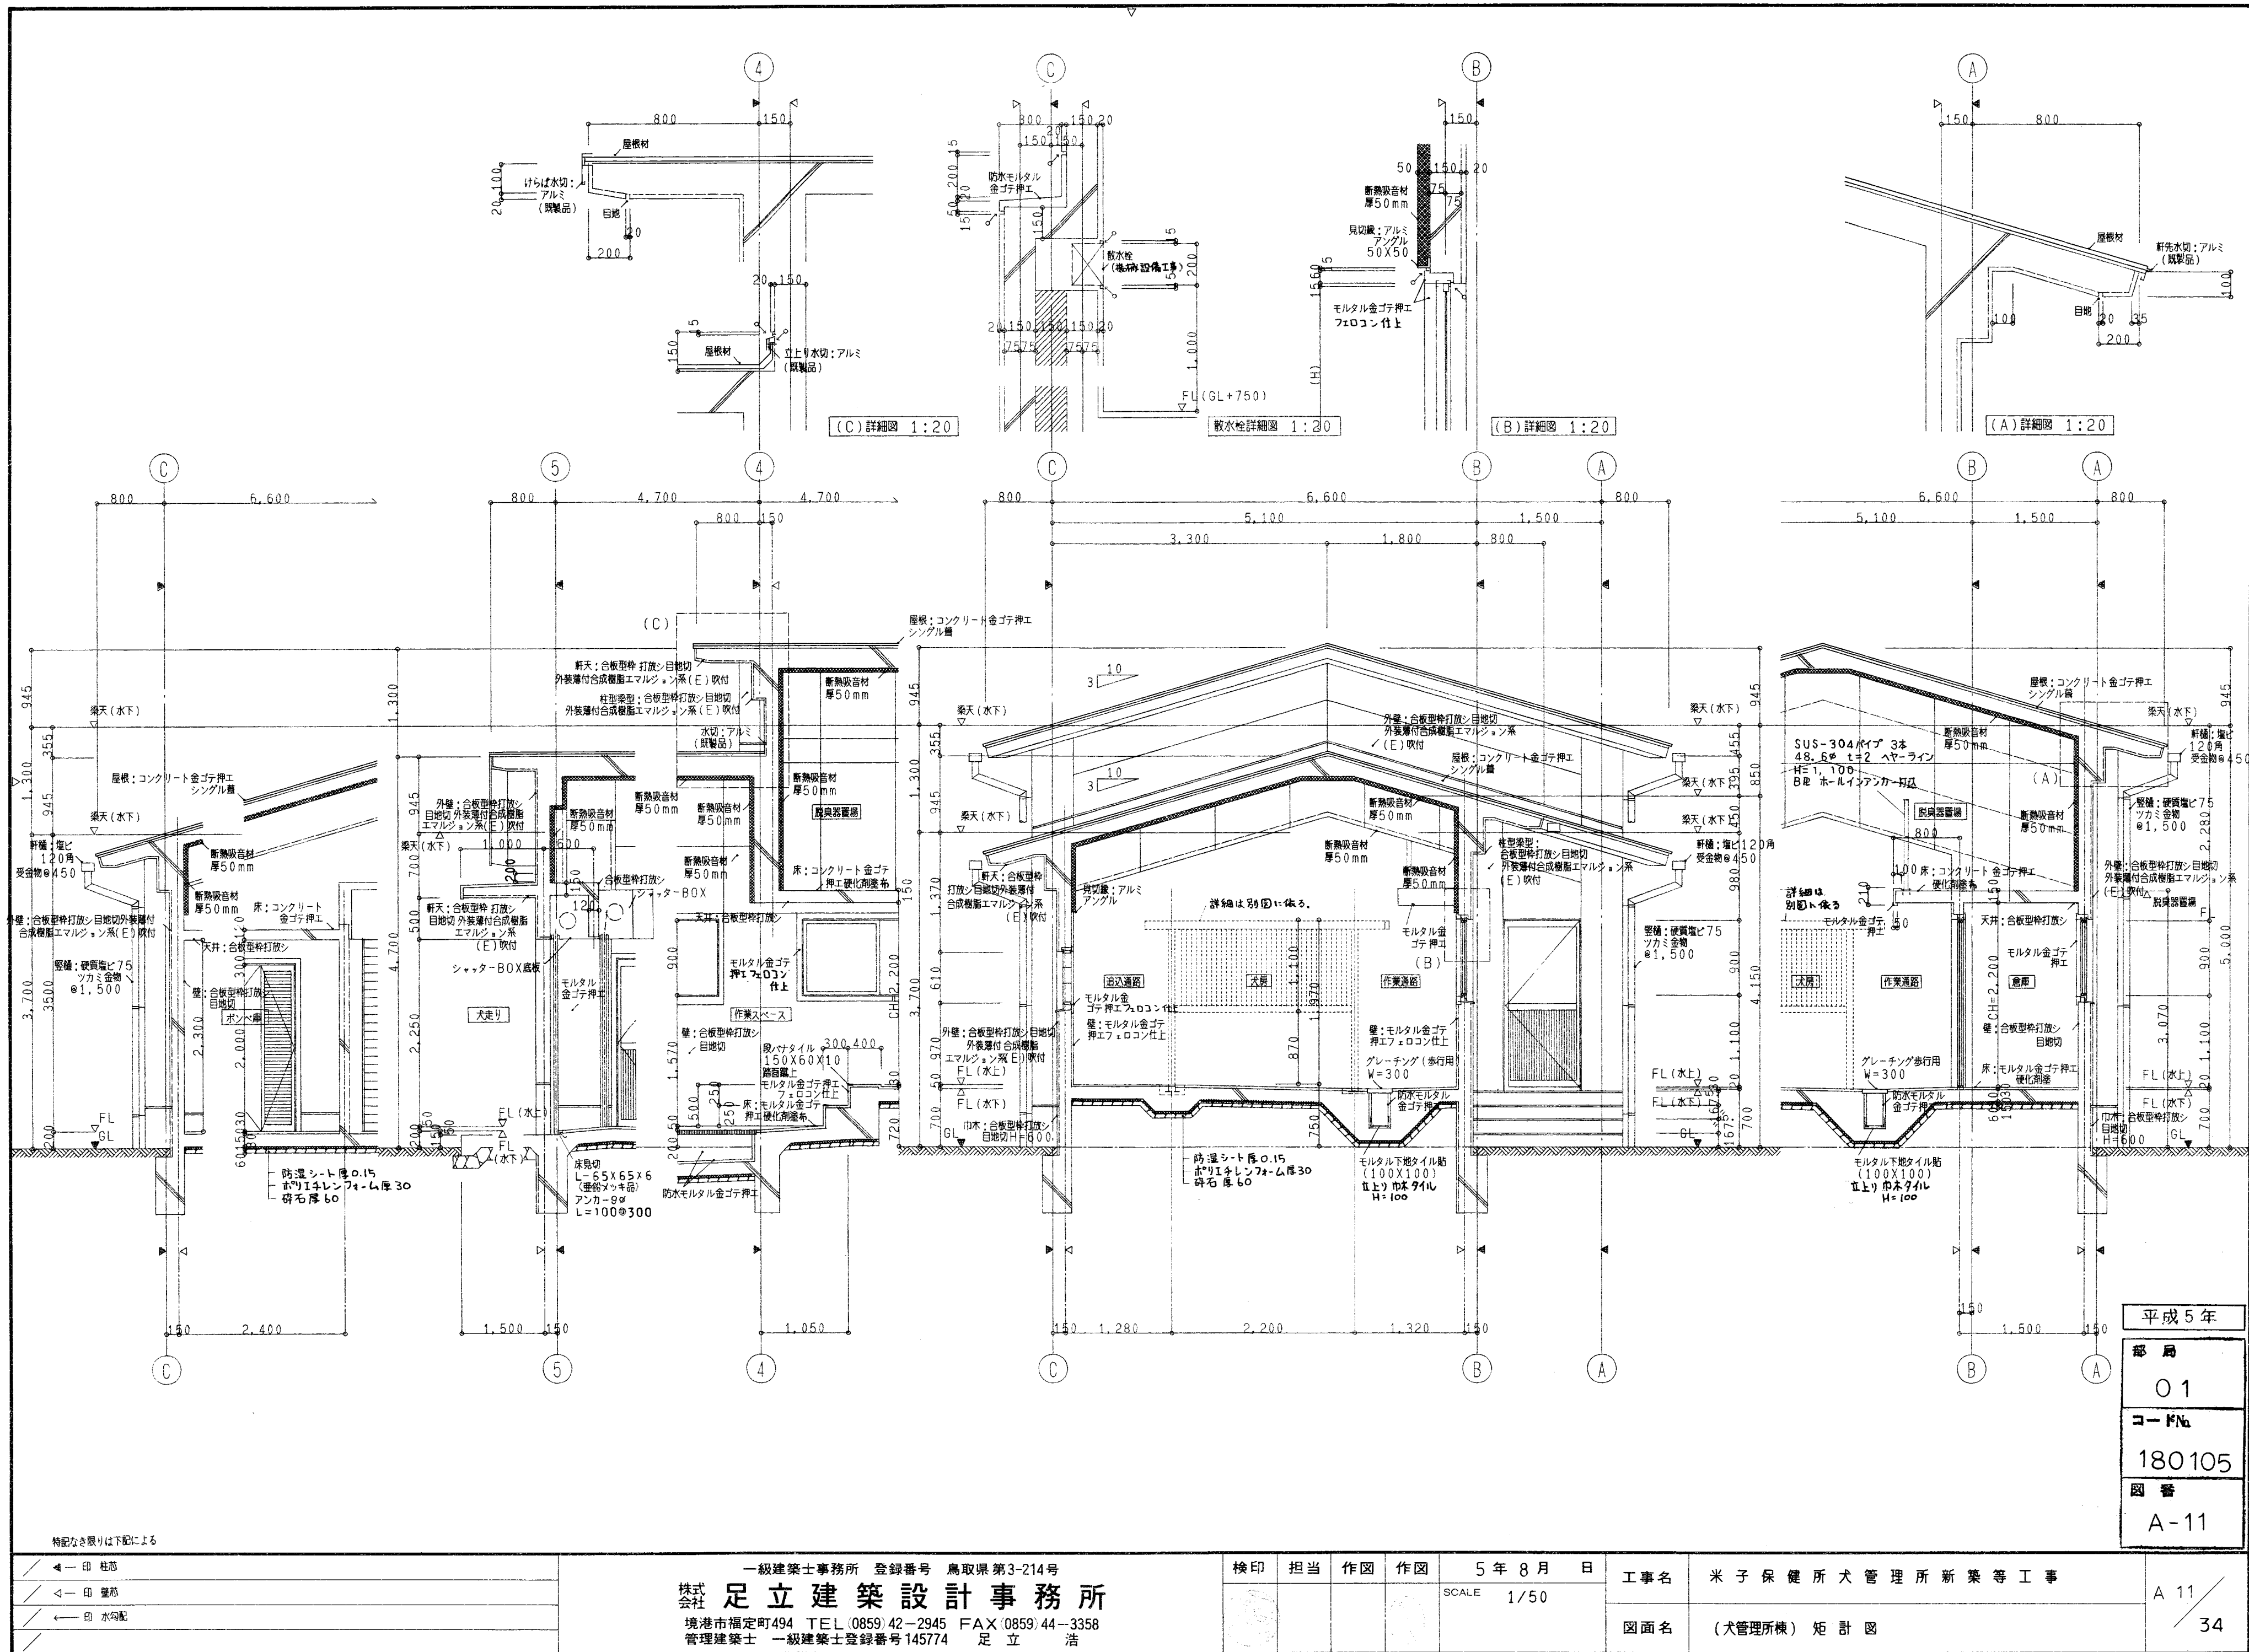


平成5年
部 局
01
コード
180105
図 番
A-11



特記なき限りは下記による

／ ← 印 柱芯
／ ← 印 壁芯
／ ← 印 水勾配

一級建築士事務所 登録番号 鳥取県第3-214号				換印	担当	作図	作図	5年8月 日
株式会社 足立建築設計事務所								SCALE 1/50
境港市福定町494 TEL (0859) 42-2945 FAX (0859) 44-3358								
管理建築士 一級建築士登録番号145774 足立 浩								

工事名	米子保健所犬管理所新築等工事	A 11 / 34
図面名	(犬管理所棟) 矩 計 図	

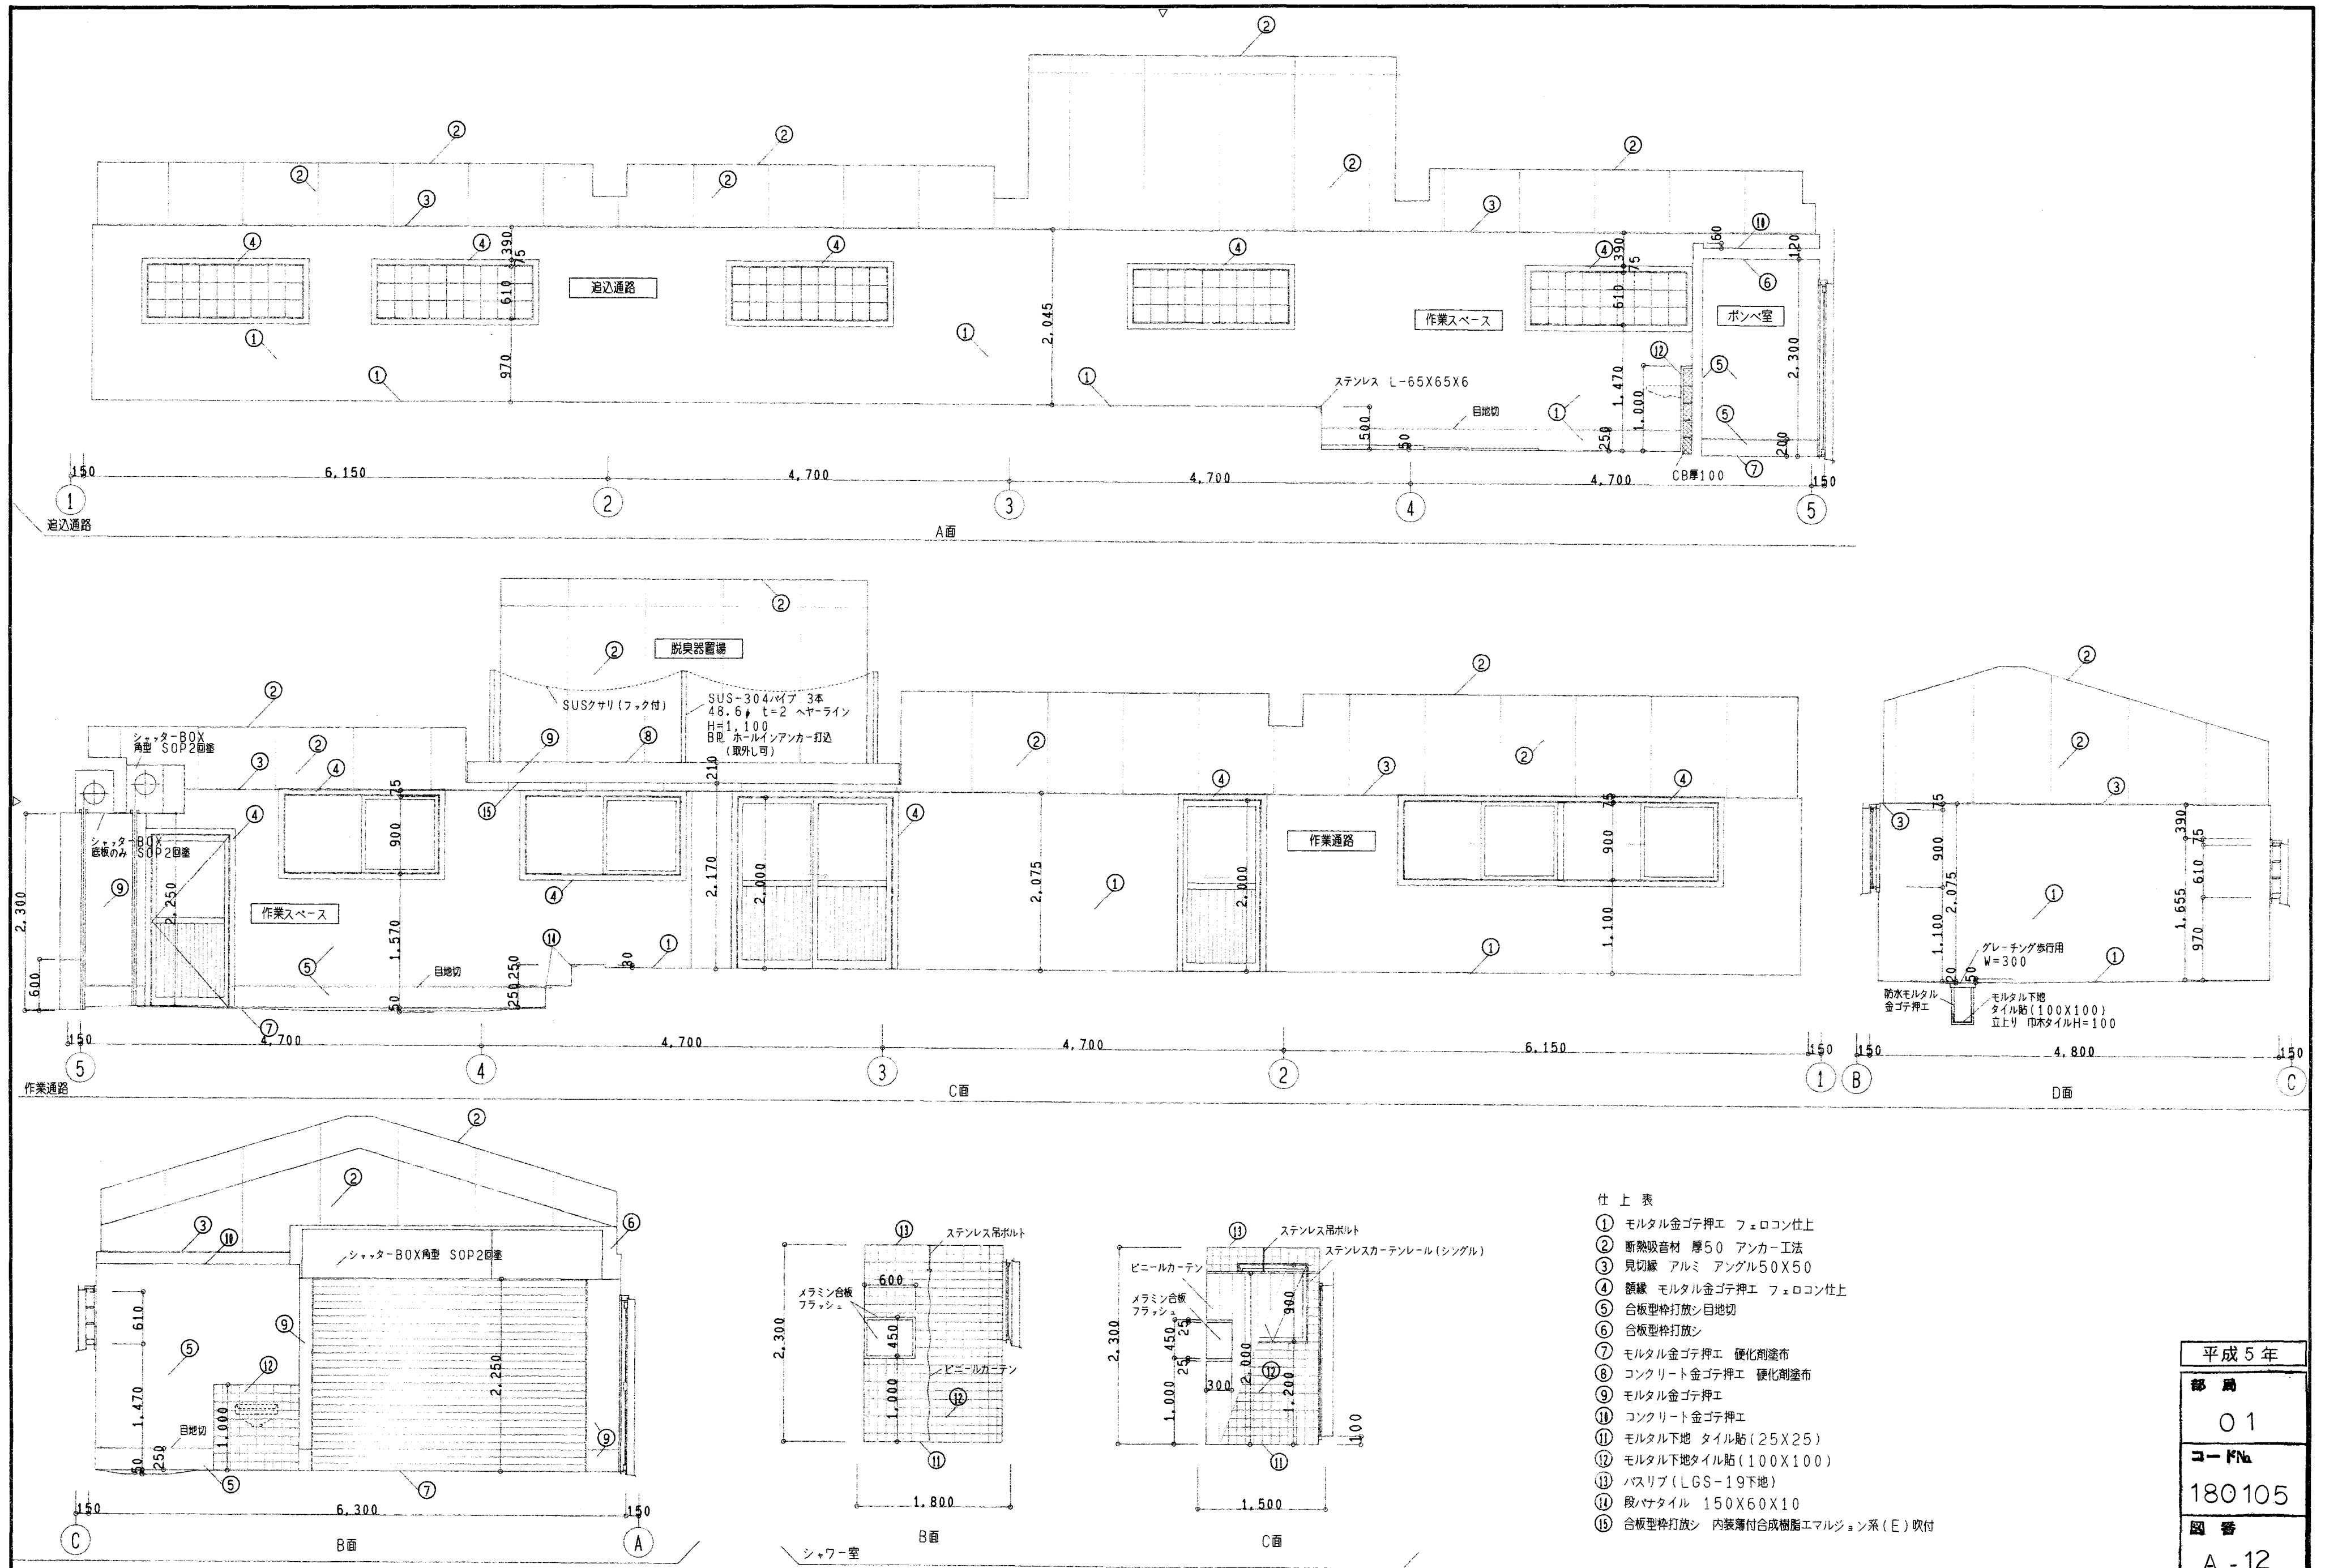

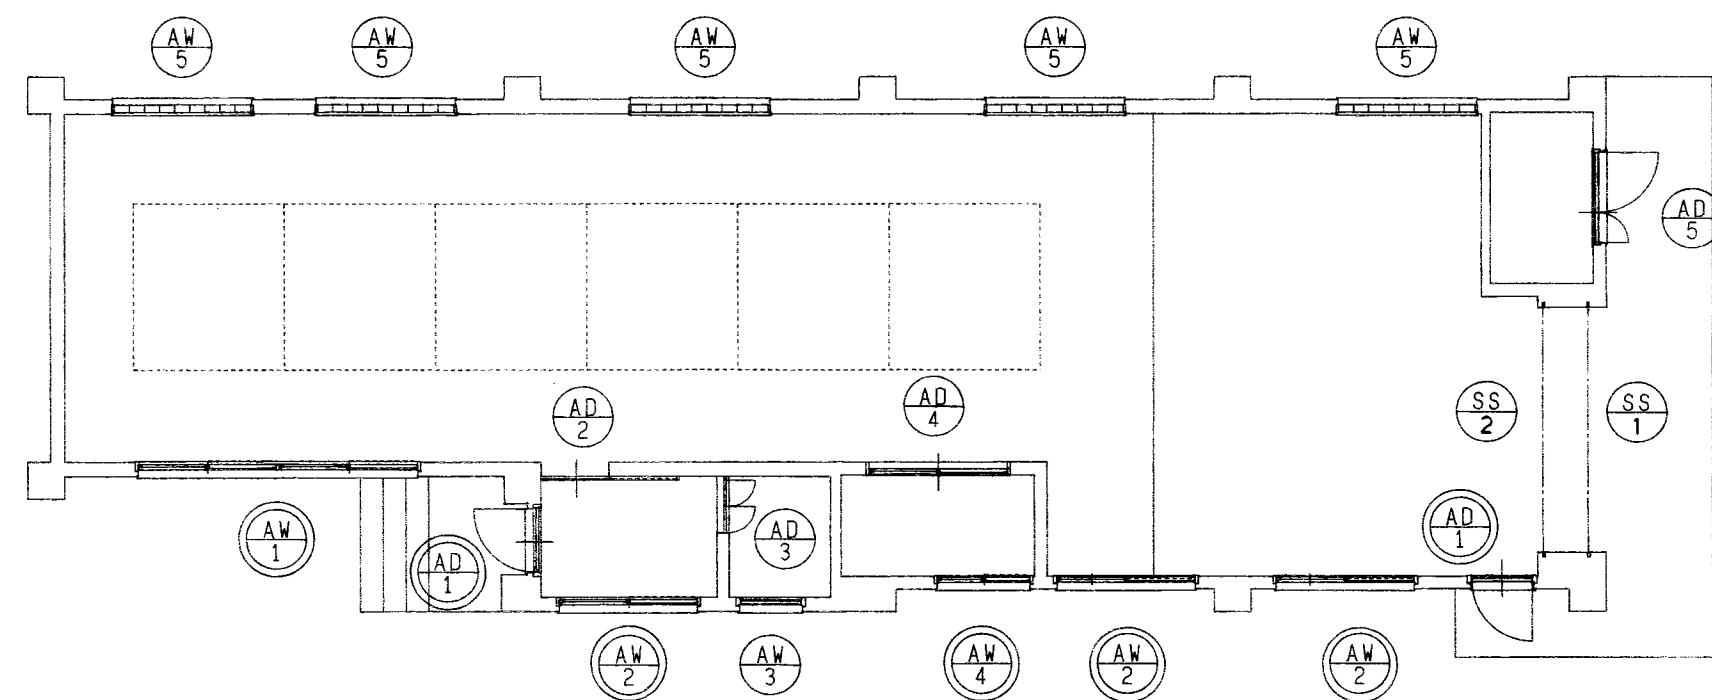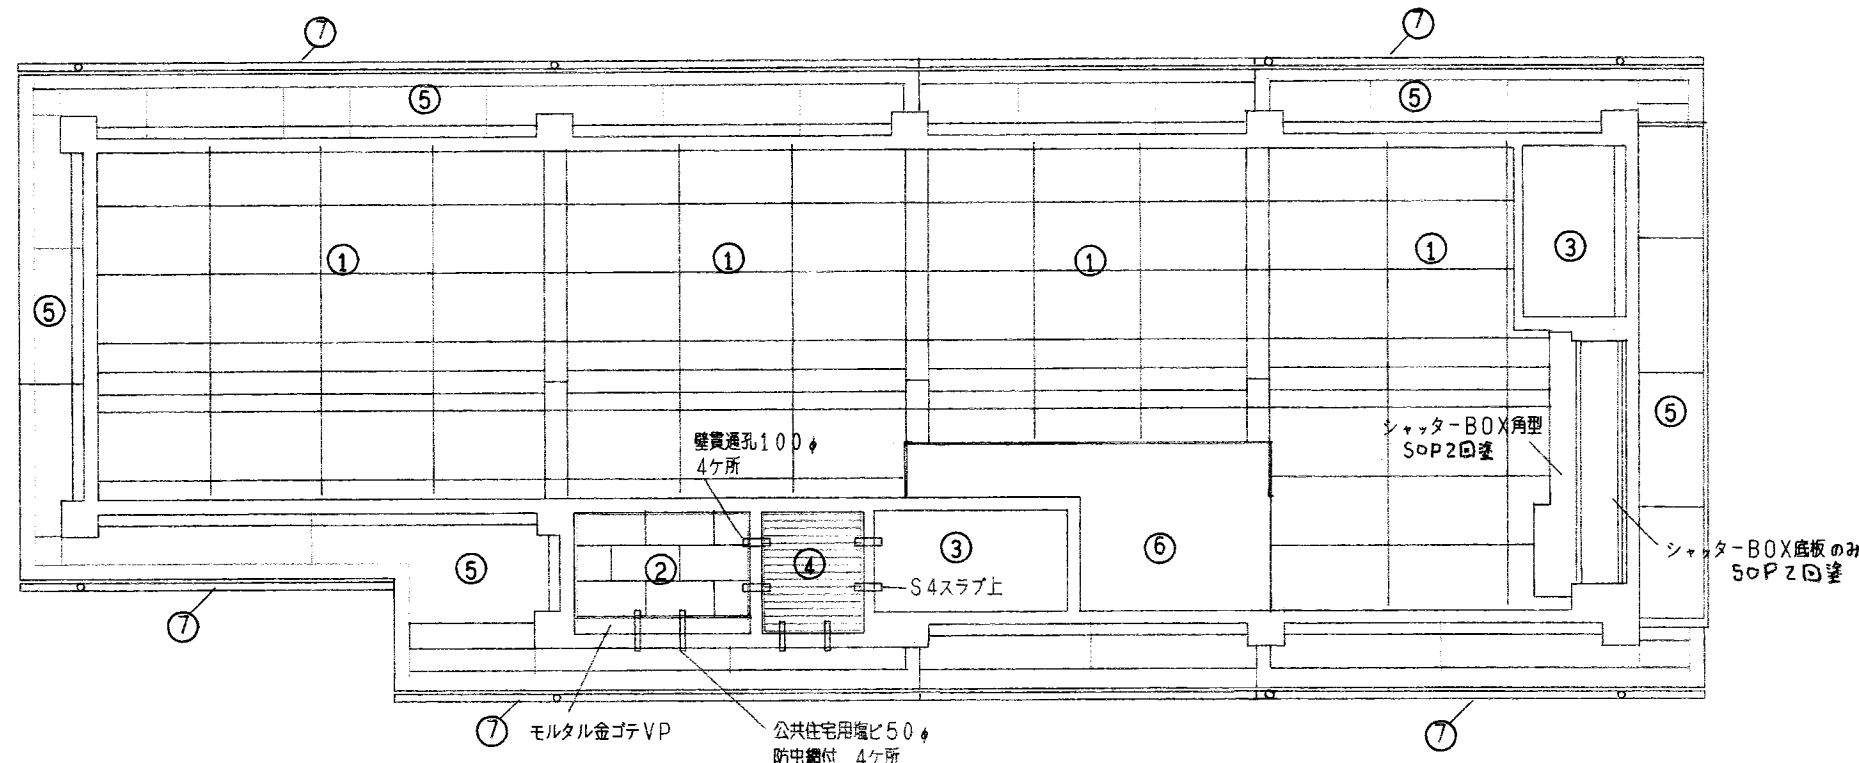


⊙ は、防音サッシュ

天井伏図 1/100

- ① 断熱吸音材 厚50 アンカー工法
- ② 化粧石コウボード 9X455X910 (LGS-19下地)
- ③ 合板型枠打放シ
- ④ ハスリブ (LGS-19下地)
- ⑤ 合板型枠打放シ 目地切 外装薄付合成樹脂エマルジョン系 (E) 吹付
- ⑥ 合板型枠打放シ 内装薄付合成樹脂エマルジョン系 (E) 吹付
- ⑦ 軒端 塩ビ120角



名称	数量	材質	附属金具	硝子	備考
SS 1 軽量アルミハランスシャッター	1 作業スペース	アルミ	標準金具一式		
AD 1 アルミ片開き戸 (防音)	2 事務室、作業スペース	アルミ (シルバー)	DC、グレモンハンドル、工重 (3枚用)	型厚 6 腰:70mm フラッシュパネル厚 30	見込 70
AD 2 アルミ片引き戸	1 事務室	全左	平レール SUS、引手	型厚 4 腰:アルミパネル厚 5	見込 35
AD 3 アルミ2枚折ドア	1 ショー室	アルミ (カラー)	標準金具一式	型厚 4	見込 70
AD 4 アルミ引違戸	1 倉庫	アルミ (シルバー)	平レール SUS、引手	型厚 4 腰:アルミパネル厚 5	見込 70
AD 5 アルミ親子開きフラッシュ戸	1 ボンベ庫	全左	DC、CL、工重 (3枚用)、フランス落し	ガラリ付	全左
AW 1 アルミFIX付片引き窓 (防音)	1 作業通路	全左	標準金具一式 グレモンハンドル	型厚 6	見込 70 アミ戸付
AW 2 アルミFIX付片引き窓 (防音)	3 事務室、作業スペース	全左		型厚 6	見込 70 アミ戸付
AW 3 アルミ内倒し窓	1 ショー室	全左	標準金具一式	型厚 4	見込 70

名称	数量	材質	附属金具	硝子	備考
AW 4 アルミFIX付片引き窓 (防音)	1 倉庫	アルミ (シルバー)	標準金具一式	型厚 6	見込 70 アミ戸付
AW 5 アルミ枠 ガラスブロック横	5 追込通路	全左	全左	クリア 190X190X95	見込 100 ガラス周囲画面シール
SS 2 重量電動遮音シャッター	1 作業スペース	スチール (焼付塗装)	標準金具一式	F型スラット 厚 1.6	座板 アルミ レール、マグサ SUS 304

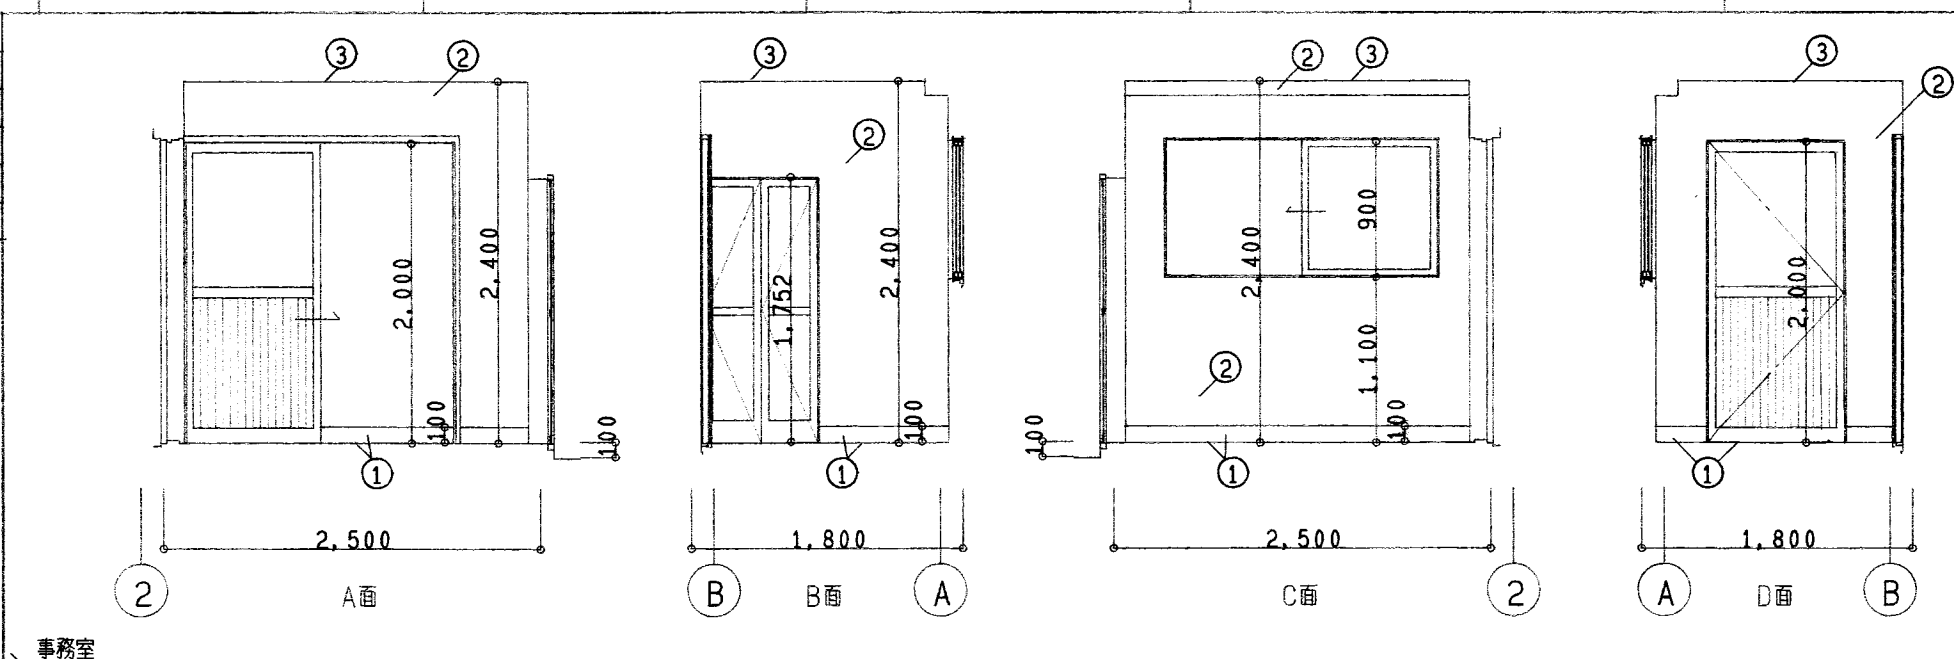


- ① モルタル金ゴテ押エ フェロコン仕上
- ② モルタル金ゴテVP
- ③ 化粧石コウボード 9X455X910 (LGS-19下地) 見込縁 塩ビジョイナー

平成 5 年
部 局
01
コード
180105
図 番
A-13

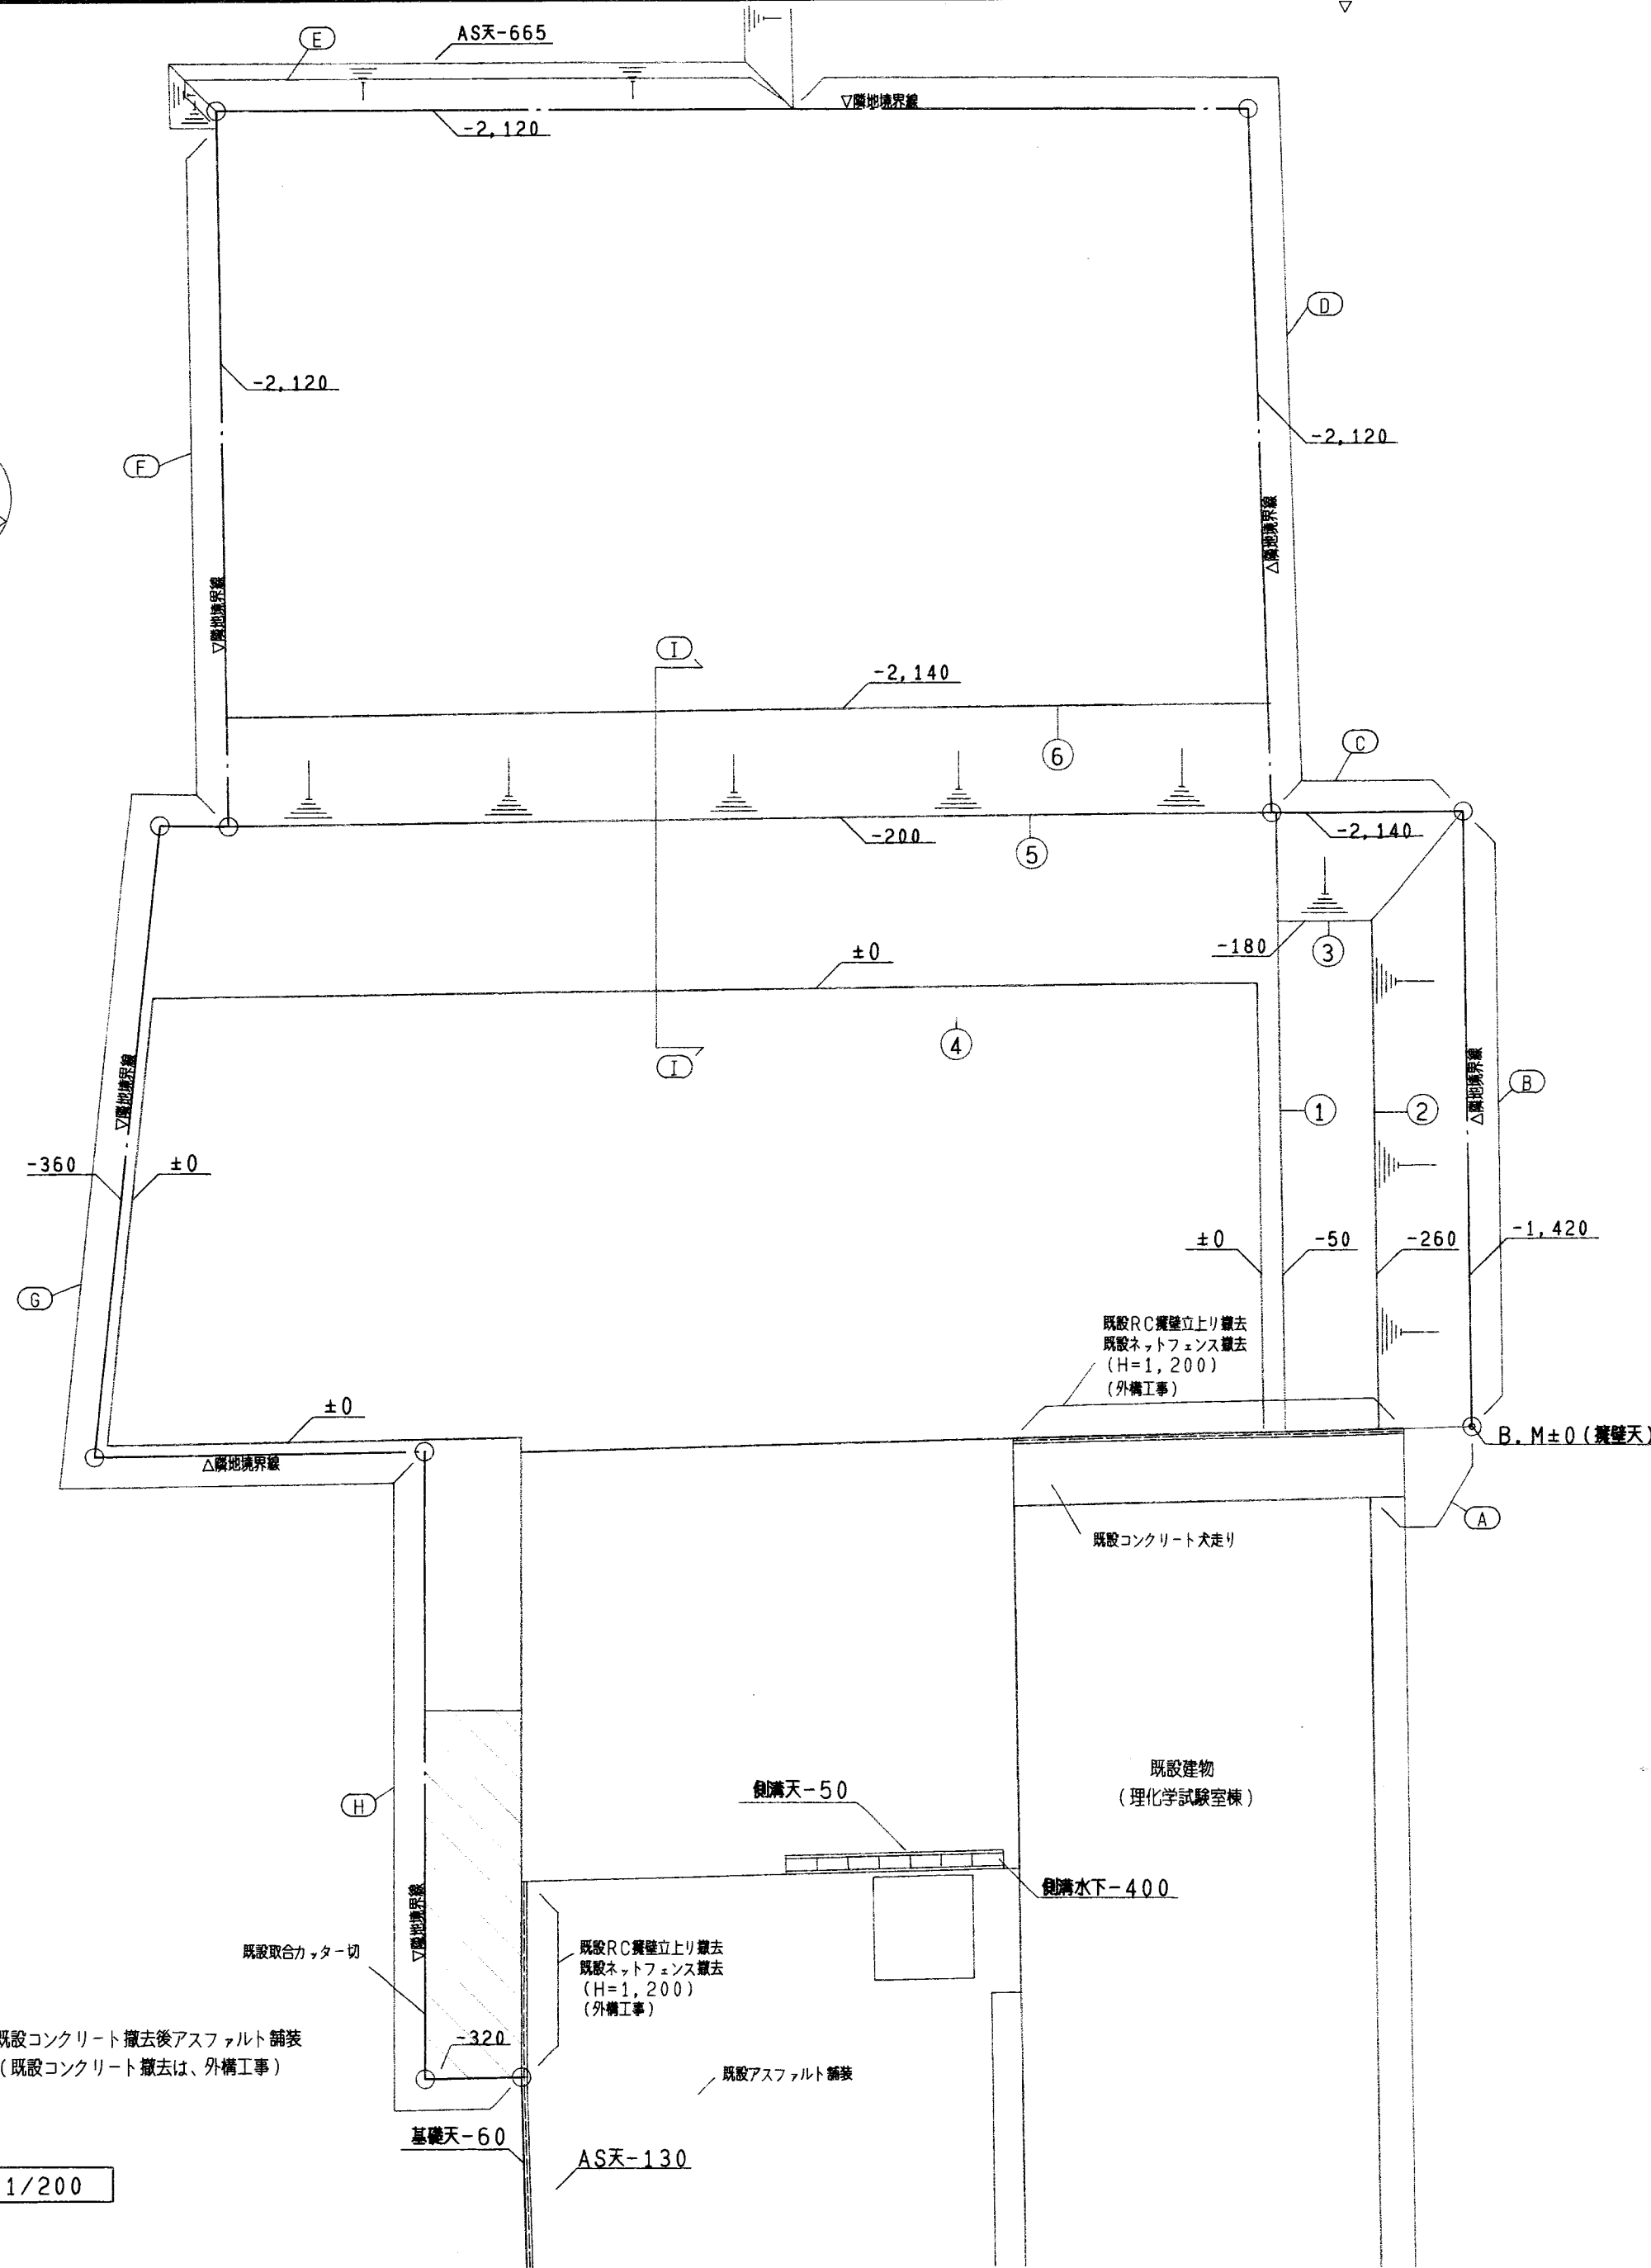

部分 既設コンクリート撤去後アスファルト舗装
(既設コンクリート撤去は、外構工事)

外 構 図 1/200

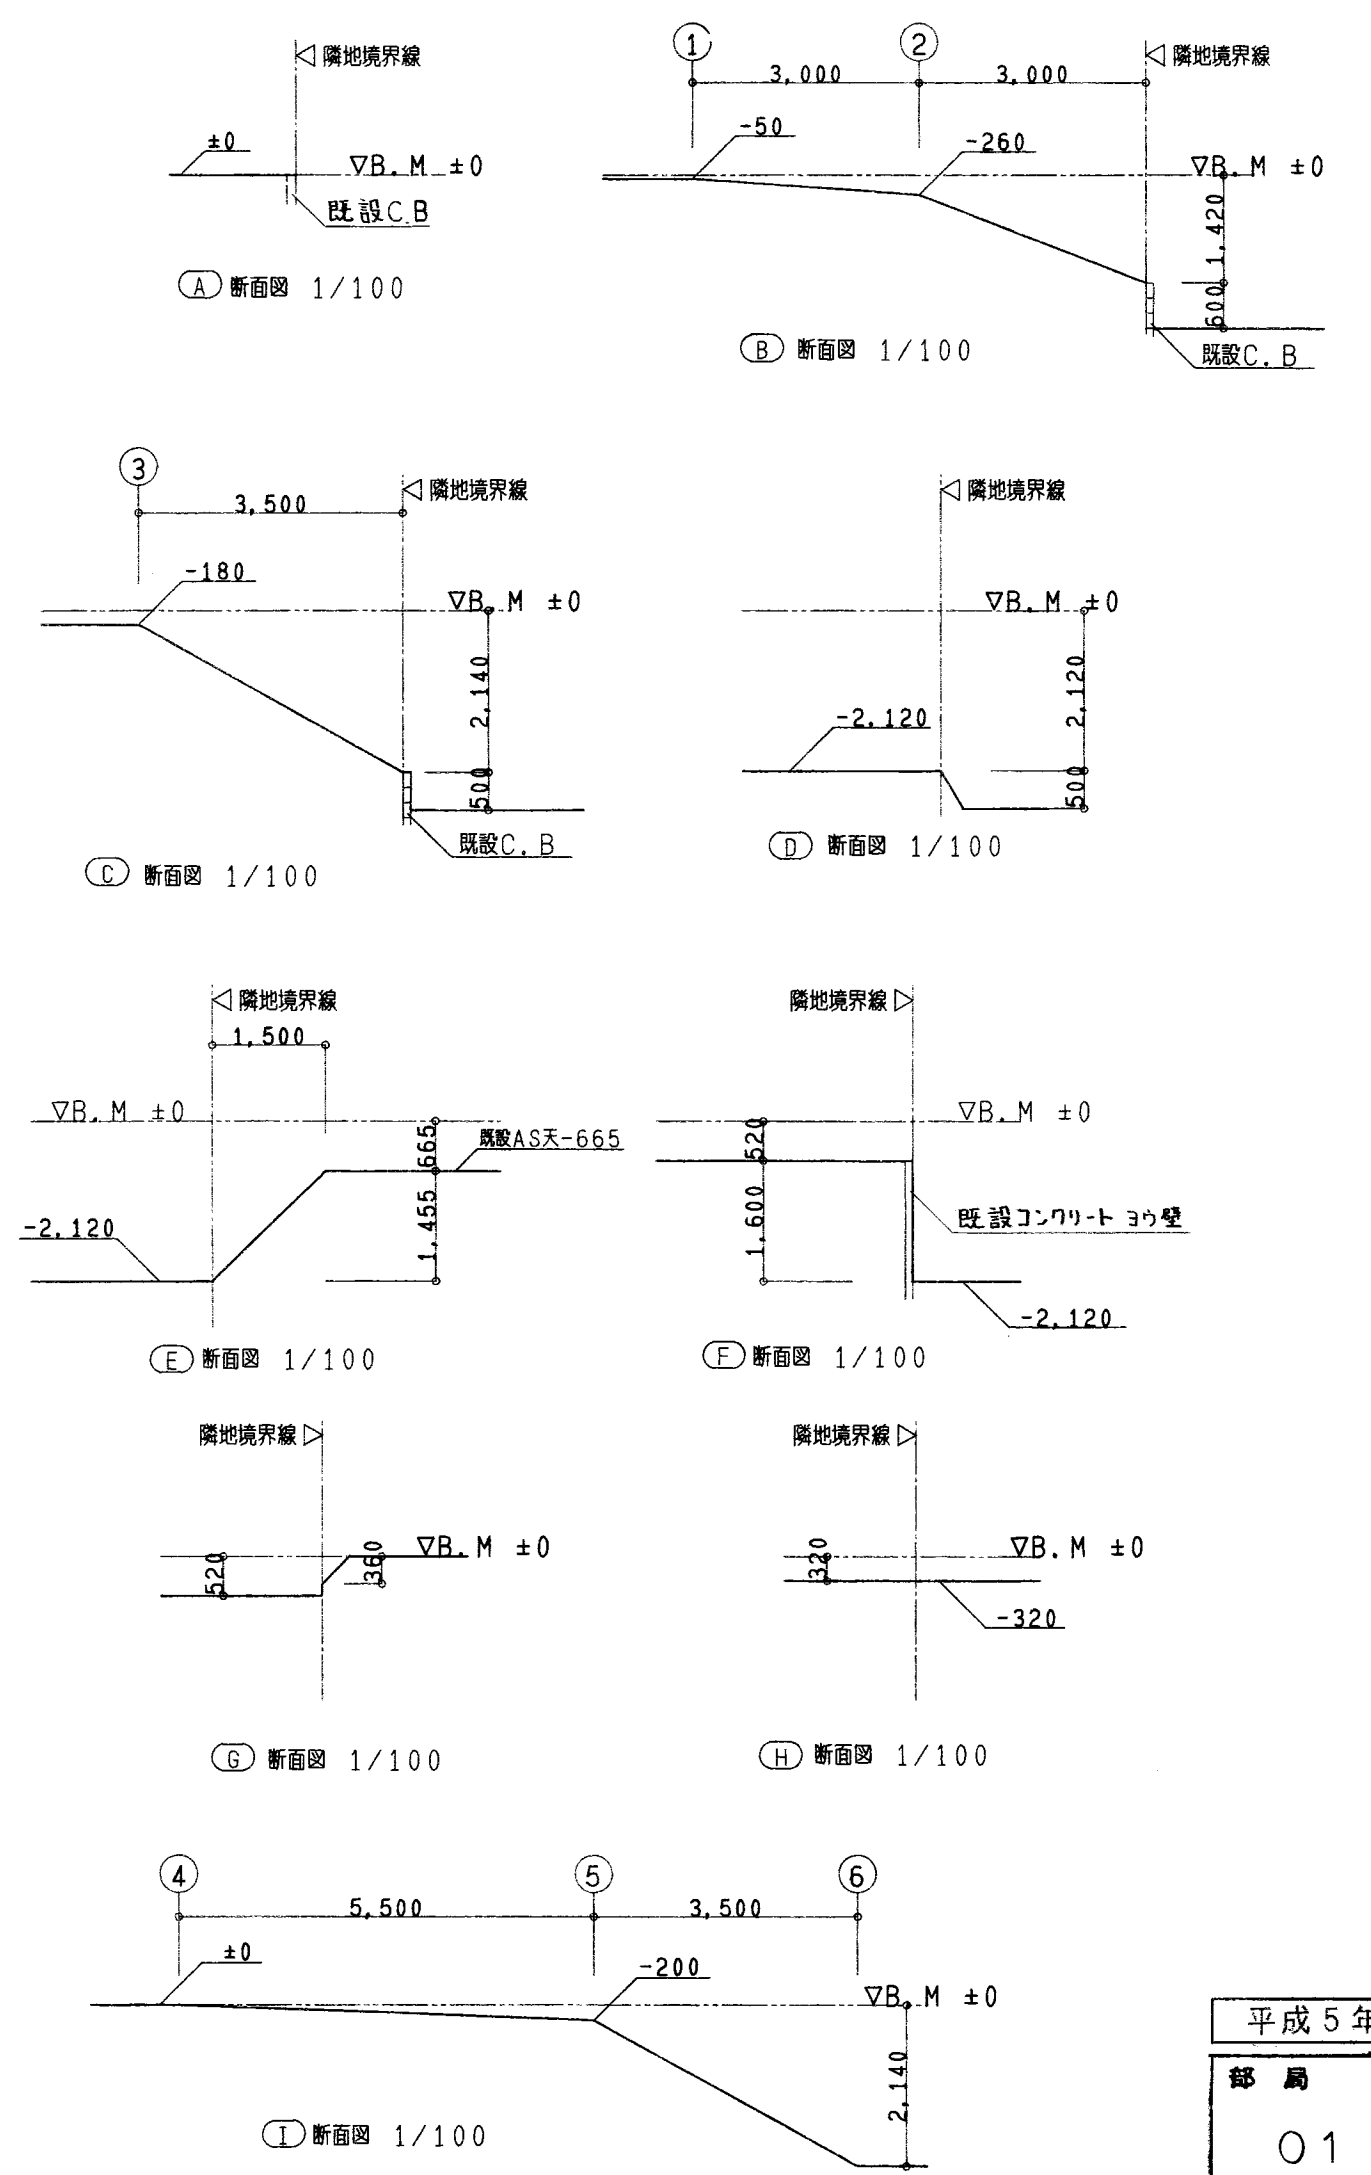

平成 5 年
部 局
01
コードNo
180105
図 番
A-14

