

No.17-0244

分 析 成 績 書

平成17年11月 4日

鳥取県警察本部 様

鳥取市立川町六丁目176番地
財団法人鳥取県保健事業
理事長職務代行者
副理事長 長田 昭

試 料 名	吹付け材 米子警察署 永江官舎天井
採 取 場 所	米子市永江
採取年月日時刻	平成 17 年 8 月 18 日 時 分
試 料 採 取 者	鳥取県警察本部

ご依頼のありました上記試料について分析した結果は下記のとおりです。

記

分 析 項 目	分 析 結 果	分 析 方 法
ア ス ベ ス ト	無	基発第188号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について」
クリソタイル、アモサイト、クロシドライト の3種類について 1%を超えてるか どうか 分析 した もの。		
備 考	分析結果の「有」は、アスベスト含有率1.0%を超えることを示す。 分析結果の「無」は、アスベスト含有率1.0%以下であることを示す。 ※X線回折(定性)については、(財)広島県環境保健協会(広島市中区広瀬北町9-1)に委託。	
分 析 責 任 者	永 田 直 樹	

*** マルチプロット ***

ファイル名 : アスベスト No.17-0244


サンプル名 : 吹付け材 (米子警察署永江官舎天井) コメント :

分析条件

X線管球 : Cu($1.54060 \text{ \AA}$) 管電圧 : 40.0 kV 管電流 : 30.0 mA

測定範囲 : $10.0000 \sim 30.0000 \text{ 度}$ ステップ幅 : 0.0200 度

計数時間 : 0.60 秒 スリット DS : 1.00 度 SS : 1.00 度 RS : 0.30 mm

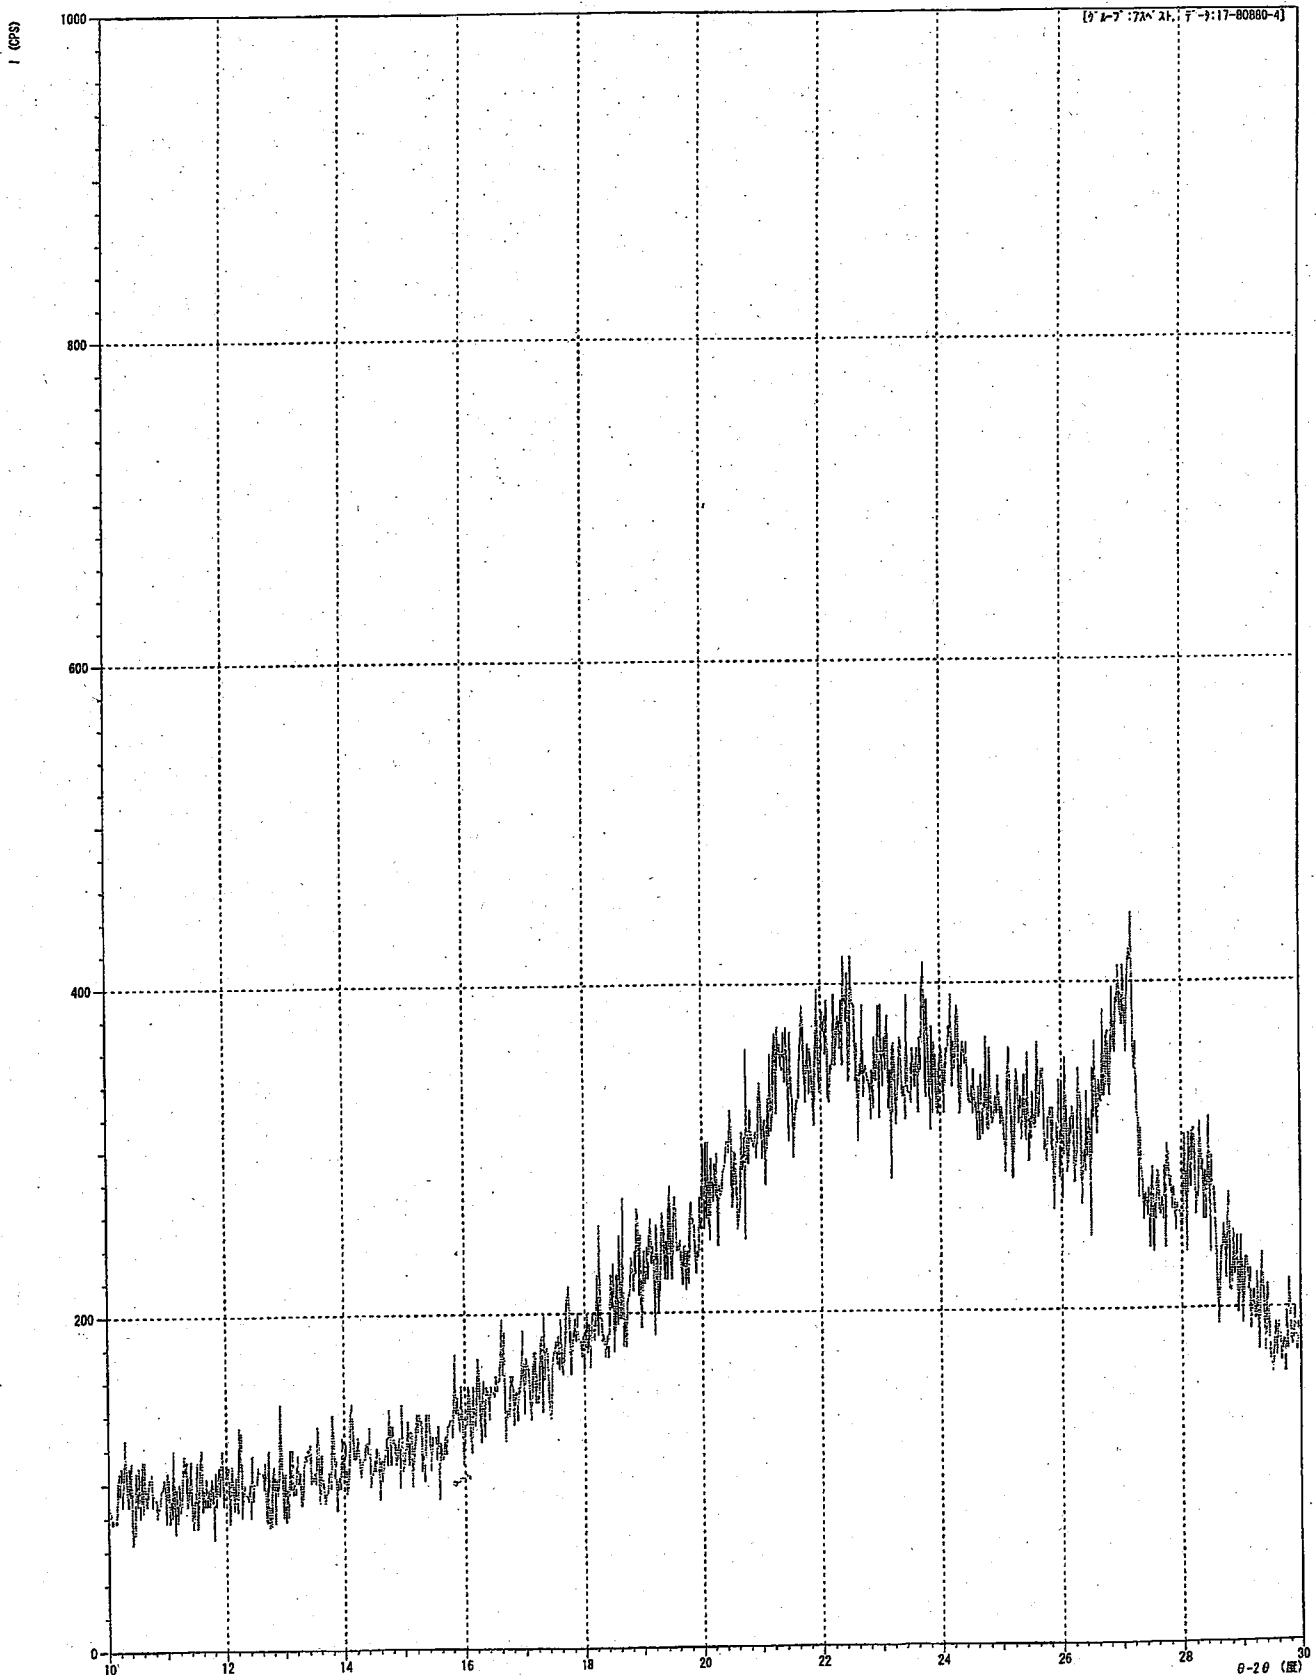

No. 19-1054

分 析 成 績 書

平成20年 3月14日

鳥取県警察本部

様

鳥取市立川町六丁目176番地
財団法人鳥取県保健事業団
理事長 岡本公男

試料名	吹付け材 米子警察署 永江官舎天井
採取場所	米子市永江
採取年月日時刻	平成17年 8月18日 時 分
試料採取者	鳥取県警察本部

ご依頼のありました上記試料について分析結果は下記のとおりです。

追加で3項目分析したモノ
記

項 目		分 析 結 果			
石 綿 定 性 分 析	種 類	判 定	種 類	判 定	
	クリソタイル		トレモライト	無	
	アモサイト		アンソフィライト	無	
	クロシドライト		アクチノライト	無	
石 綿 定 量 分 析	種 類	含 有 率 (wt) %	種 類	含 有 率 (wt) %	
	クリソタイル		トレモライト	*****	
	アモサイト		アンソフィライト	*****	
	クロシドライト		アクチノライト	*****	
分 析 方 法	JIS A 1481(2006)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」 (測定対象の石綿はクリソタイル・アモサイト・クロシドライト・アンソフィライト・アクチノライト・トレモライトの6種類) [測定機器] X線回折装置：島津XRD-6100 PANalytical X'PertPRO 位相差顕微鏡：Nikon ECLIPSE E600 分散染色観察用分散対物レンズ：Plan Fluor				
分析には17-0244の試料を使用した。					
試料粉碎方法	アスピレーターで粉碎後、目開き500μm篩でふるい分け				
石綿定性分析結果 の判定の解説	「無」は、石綿含有率が0.1(wt) %以下であることを示す。 「有」は、石綿が含有されていることを示す。				
委託検査機関	(財)広島県環境保健協会(広島市中区広瀬北町9-1)				
分 析 責 任 者		永 田 直 樹			

Intensity (counts)

80000

60000

40000

20000

0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

2Theta (°)

File name: 80368-3a.xrdml
Measured on: 2008/03/04 5:31:52
Scan axis: Gonio
Scan range: 4.9920 - 69.9988
Step size: 0.0167
Time/step: 62.230
Scan mode: Continuous
Scan speed: 0.0003

No.73 吹付け材

米子警察署 永江官舎天井

