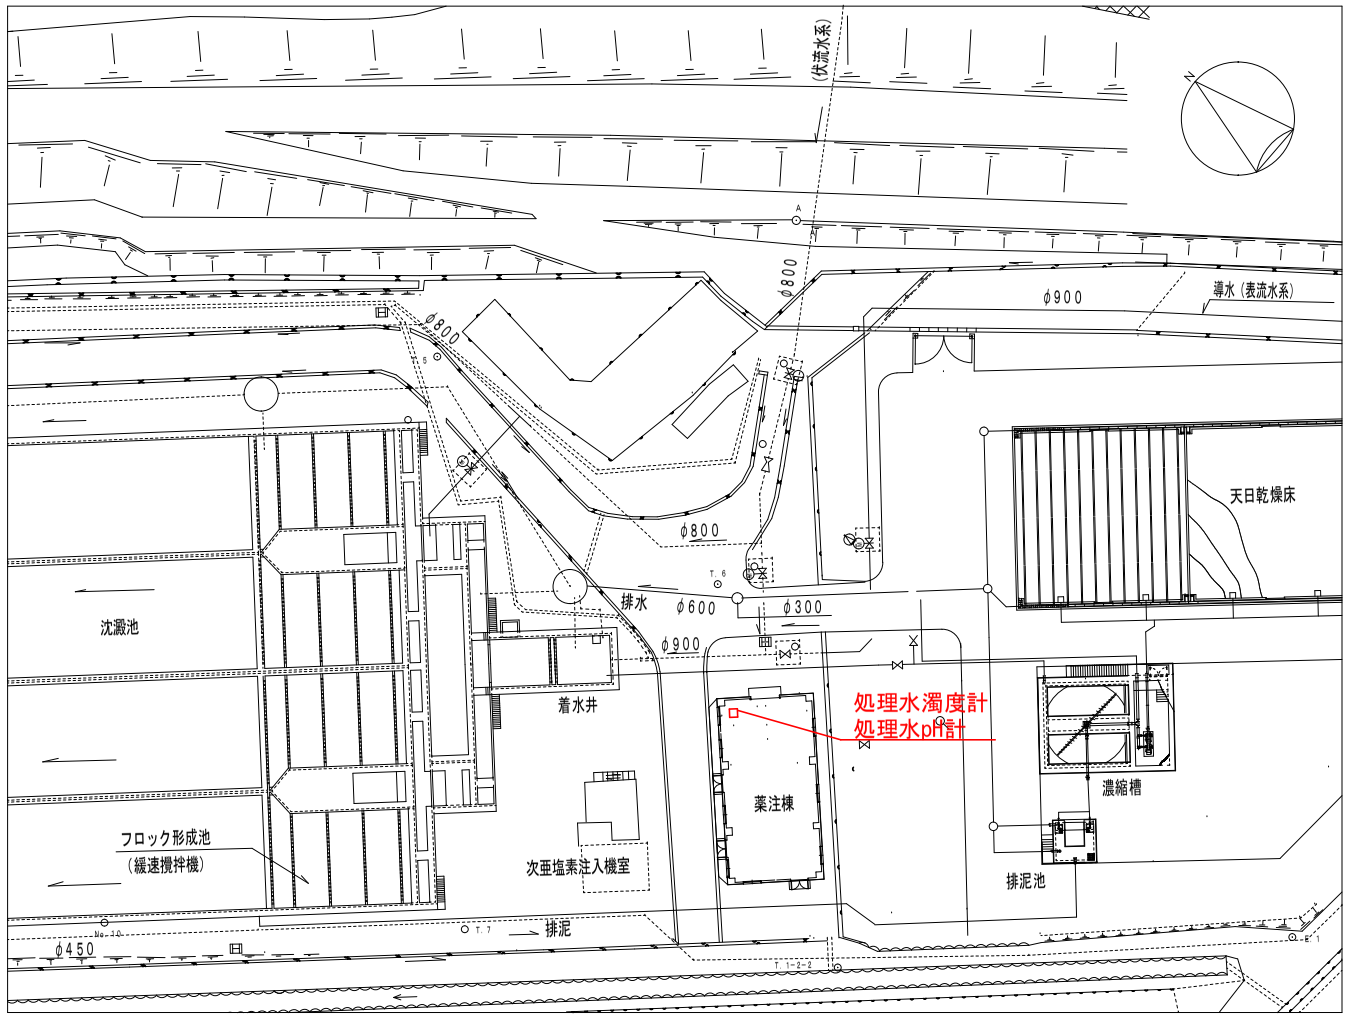

浄水場平面図

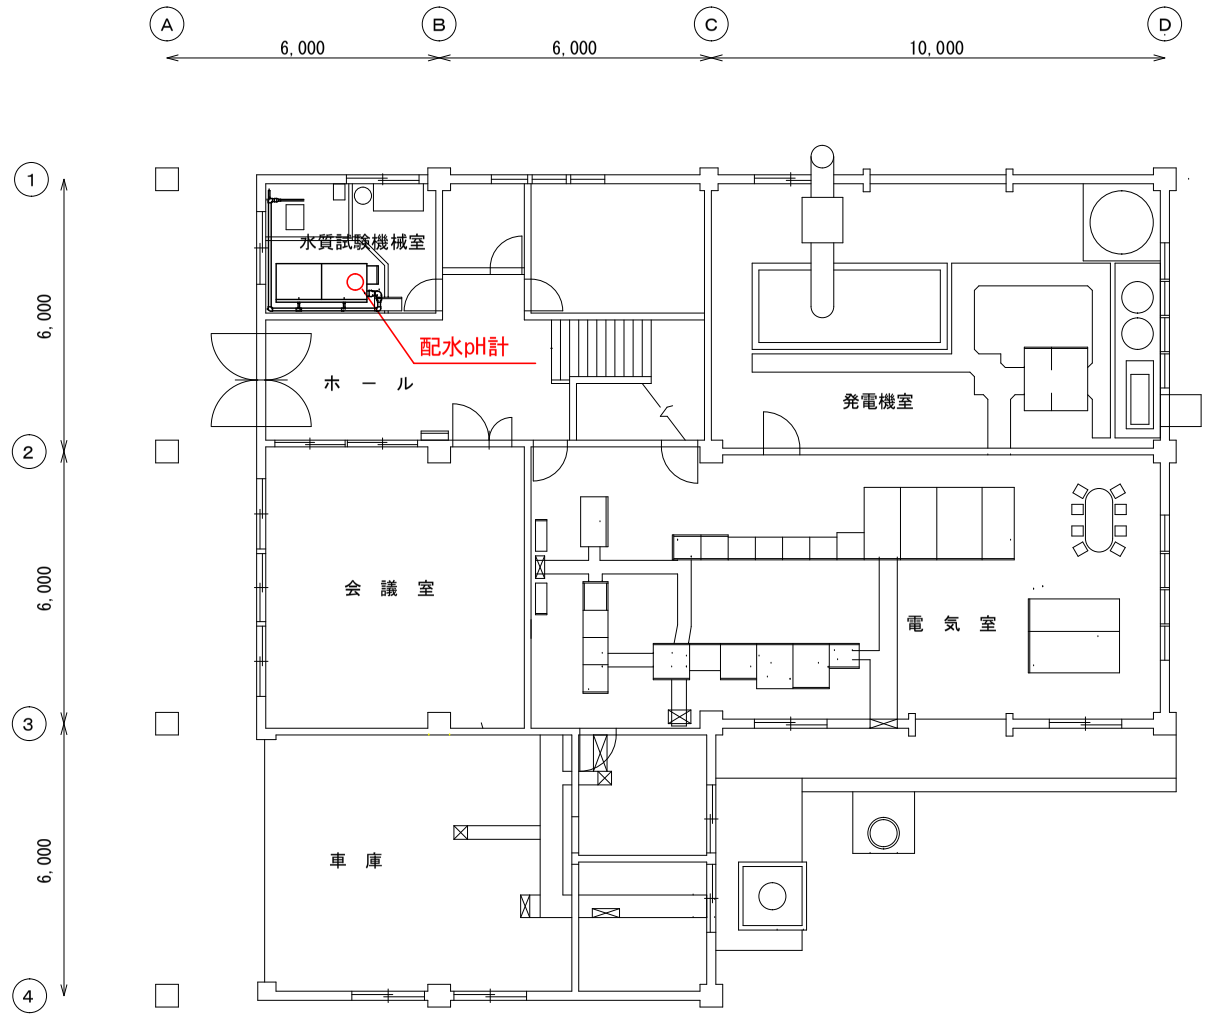

管理棟１階平面図

新設処理水濁度計設置位置
※作業時には写真の機器撤去は完了しており（別工事）、設置可能

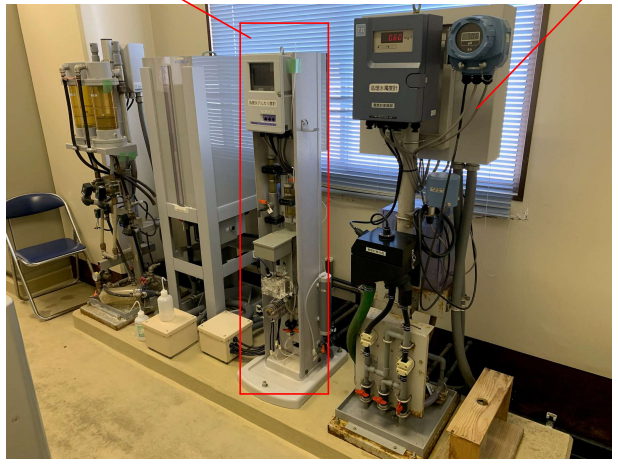

薬注棟内写真

既設濁度計。ポールスタンドを流用して新規処理水pH計を取り付ける。

水質試験機室内写真

既設配水pH計。
ポールスタンドを流用して新規pH計を取り付ける。

【特記事項】
・既設の基礎、アンカーボルトは流用してもよい。
・既設アンカーボルトの流用については業務仕様書「８　既設アンカーボルトの流用」に基づき施工する。
・既設濁度計のポールスタンドを使用してpH計を設置する。濁度計はその横に設置する。
・電気ケーブルは既設を流用する。延長が必要な場合は適切な方法で施工する。
・撤去した機器は産廃処分する。

	業務名称	日野川工業用水道 水質計測器更新業務委託	SCALE	DATE					年度	所属コード	施設コード	図面　No.
	図　　名	浄水場平面図	N.S	R8.5					R8			２／３